

(見 本)

〇〇年〇〇月〇〇日

明石市公営企業管理者 様

事業所住所地 明石市〇〇町△△番××号

工事業者名

明石水道設備株式会社

代表取締役社長 明 石 太 郎

印

連絡先番号 1 2 3 - 4 5 6 - 7 8 9 0

給水装置等の修繕について


みだしのこと、次のとおり地下漏水等の修繕加工をしたので報告します。

記

水道番号	1 2 3 4 - 5 6 7 8	メーター番号 012345	口径 13 mm
水栓所在地	明石市 中崎1丁目5番1号		
水道使用者名	水道太郎 TEL 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇		
修繕開始年月日	〇〇年〇〇月△△日 〇〇年〇〇月〇〇日 印		
修繕完了年月日	〇〇年〇〇月〇〇日		
漏水量 (ℓ/分)	5 ℓ/分		
修繕完了時のメーター指示数 (m ³)	1 2 5 m ³		
修繕箇所	鉛管・鋼管・VP管・その他 ()		

※訂正する文字を二重線で抹消し、抹消した箇所に訂正印を押印してください。

修繕箇所の状況 (略図表示もしくは添付のこと)

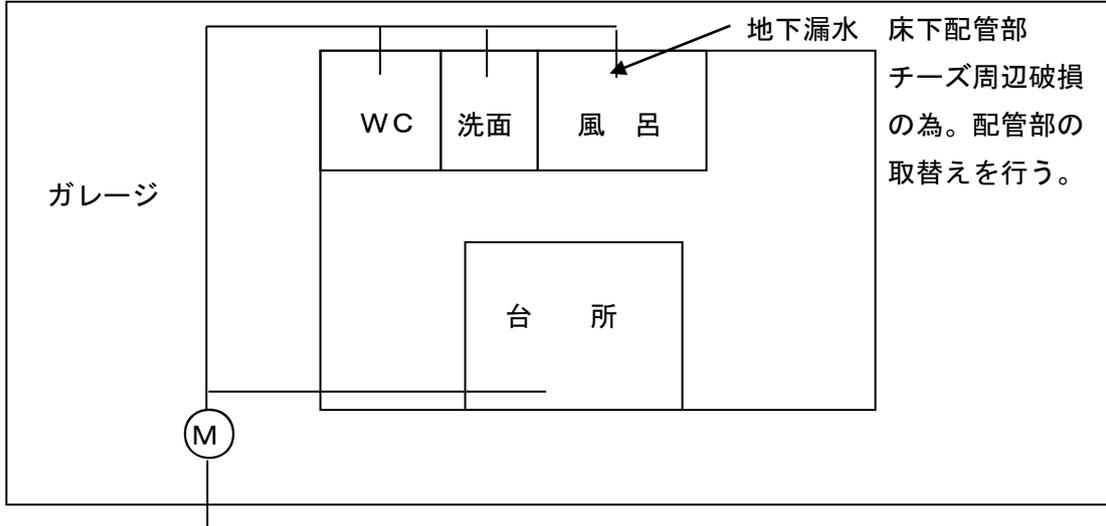

※ご注意 訂正については、訂正する文字を二重線で抹消し、抹消した箇所に訂正印を押印してください。修正テープや修正液での訂正ではお受けできませんので、ご注意ください。