


参考（９） 屋内運動場建設時給排水衛生消火ガス埋設図

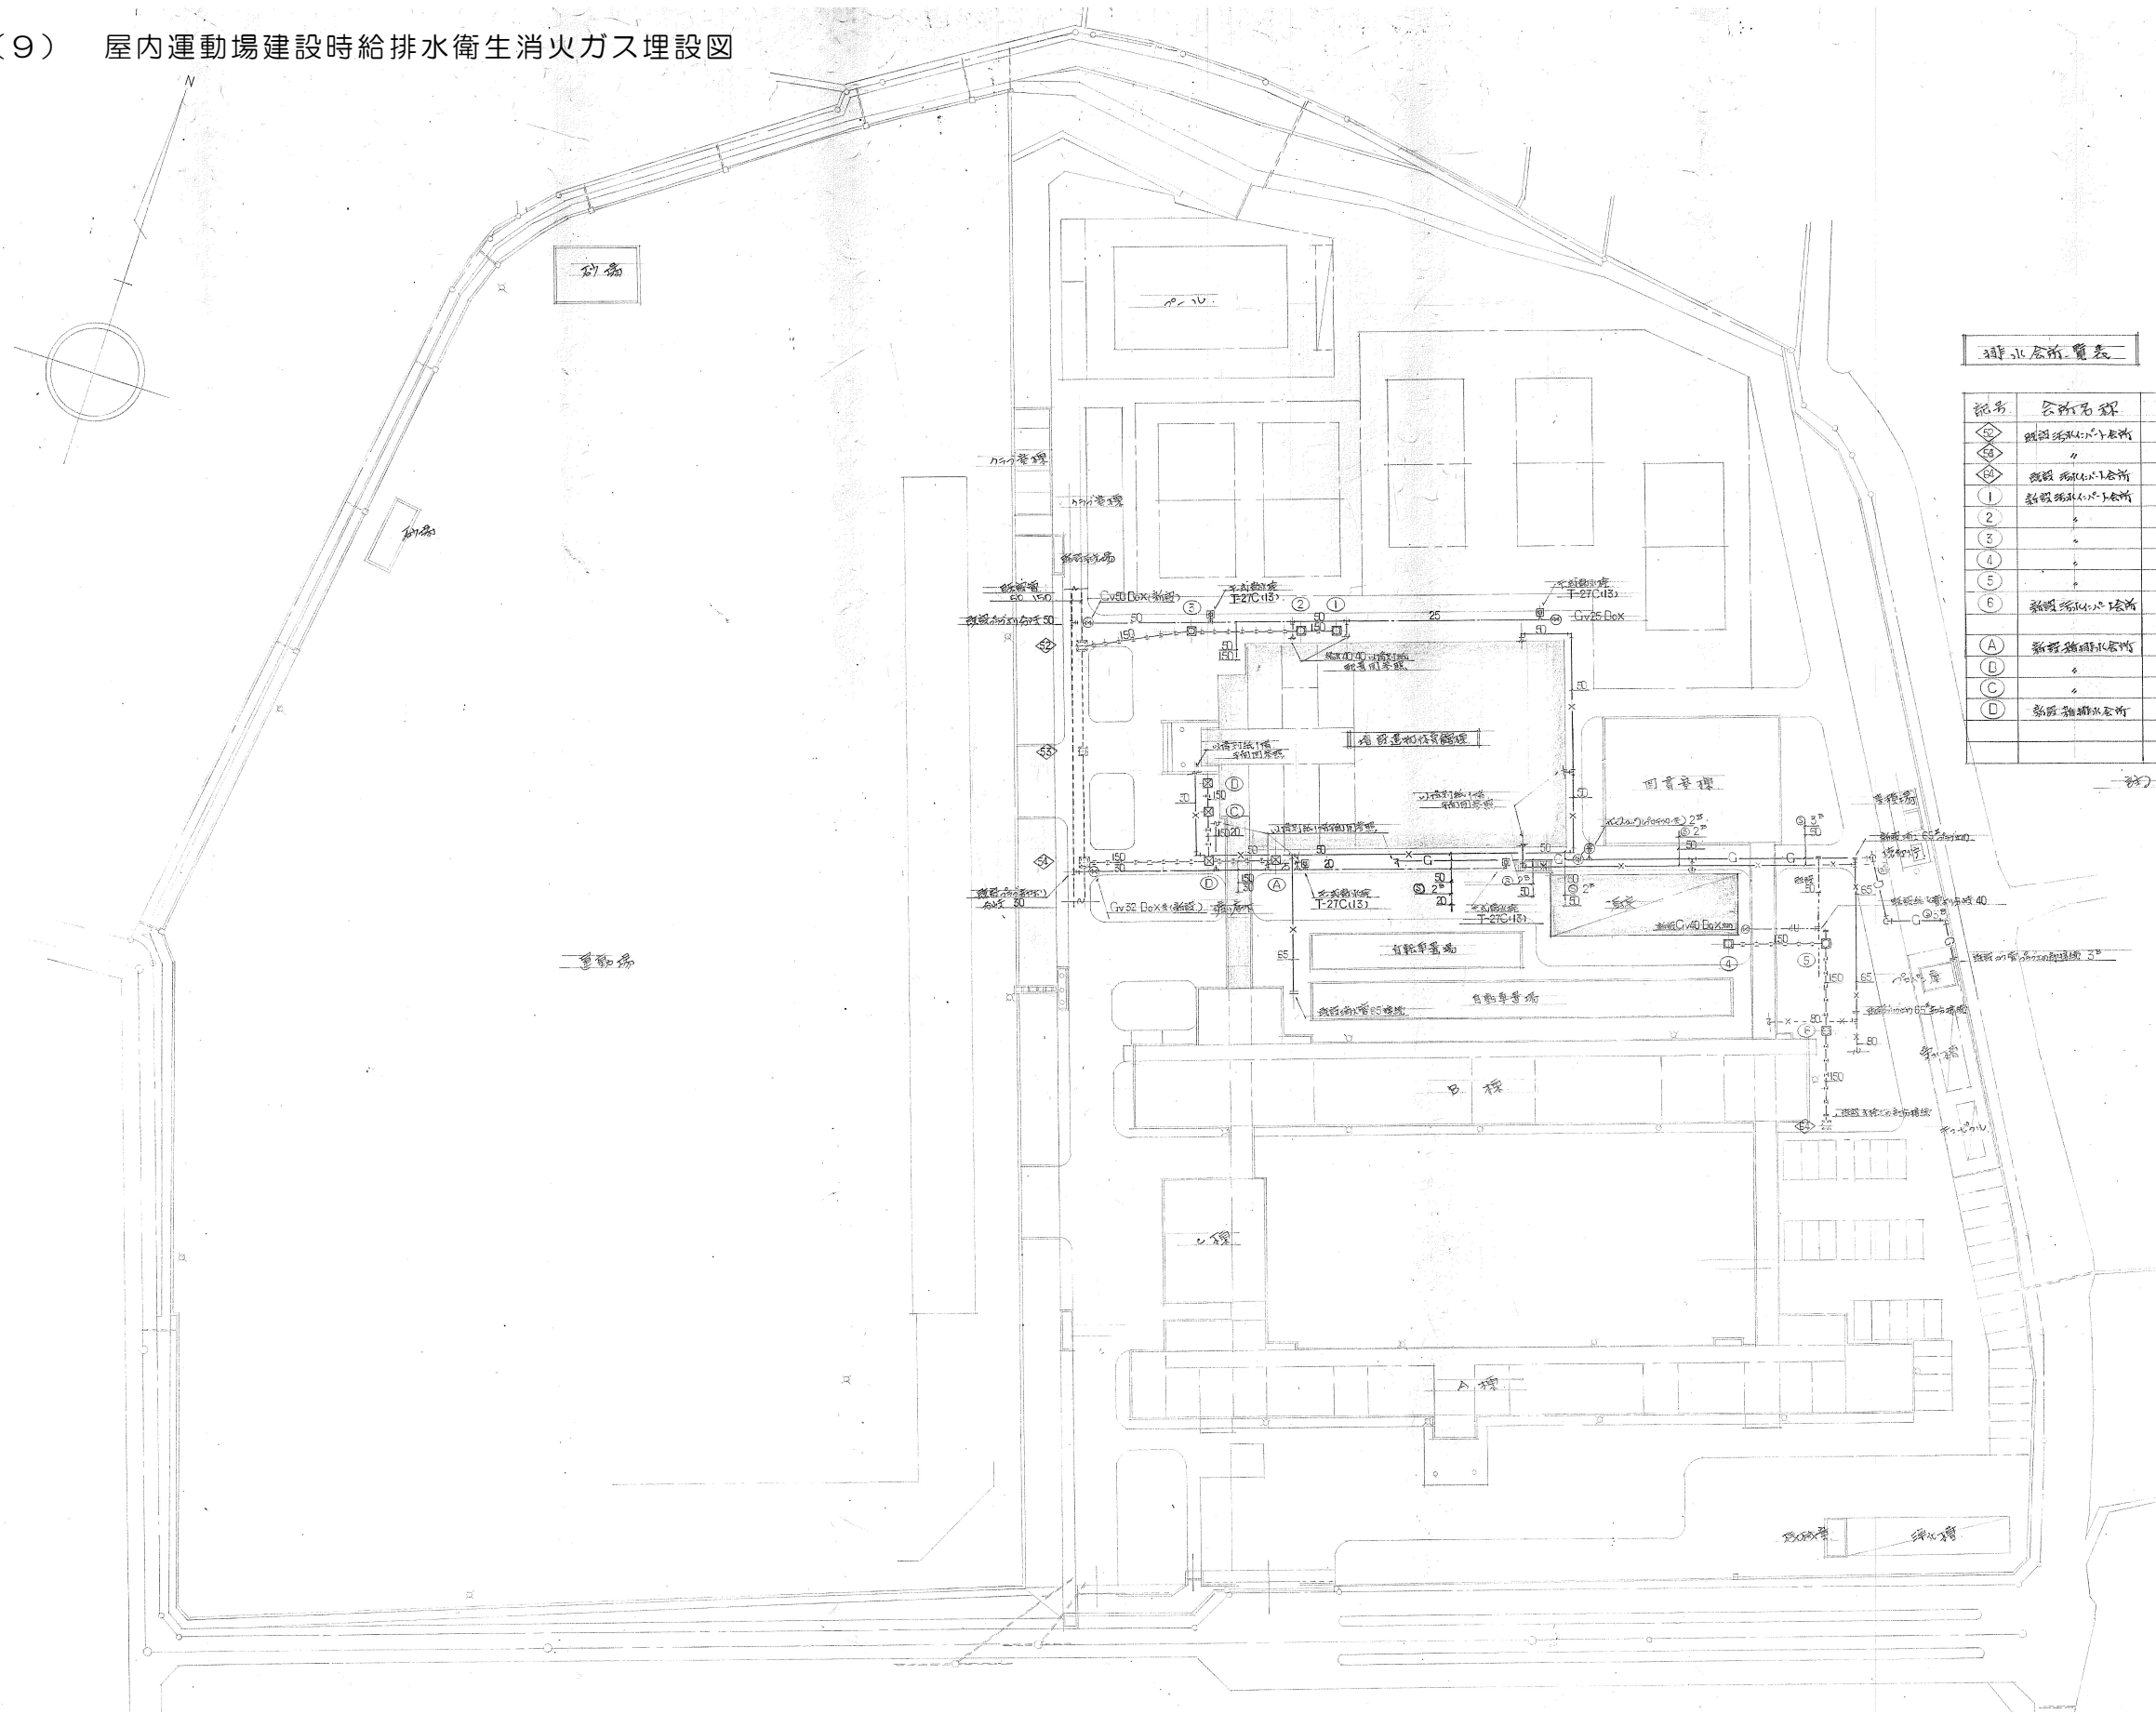

排水会所一覧表

記号	会所名称	会所寸法	排水方法			備考
			T1	T2	T3	
①	新設排水会所	600 x 600 x 800H	—	—	—	—
②	〃	750 x 750 x 1200H	—	—	—	—
③	〃	750 x 750 x 1200H	—	—	—	—
④	新設排水会所	450 x 450 x 420H	100	100	100	MH-450°(内)
⑤	〃	450 x 450 x 480H	100	100	100	MH-450°(内)
⑥	〃	450 x 450 x 640H	100	100	100	MH-450°(内)
⑦	〃	600 x 600 x 780H	120	120	100	MH-500°(内)
⑧	〃	600 x 600 x 930H	120	120	100	MH-500°(内)
⑨	新設排水会所	600 x 600 x 1060H	120	120	100	MH-500°(内)
⑩	新設排水会所	600 x 600 x 930H	120	120	100	MH-500°(内)
⑪	〃	600 x 600 x 910H	120	120	100	MH-500°(内)
⑫	〃	600 x 600 x 960H	120	120	100	MH-500°(内)
⑬	新設排水会所	600 x 600 x 1030H	120	120	100	MH-500°(内)

注) 会所径は排水径と一致。