



設置機器明細表

石ヶ谷墓園管理事務所

(1/1)

機 器 名 称	機器コード	シンボル	個数
コントローラMX	CN-T1490		1
断線監視アダプタ	LM-A0010		1
断線送信ユニット	TR-U0010	—	1
フラッシュライト	LM-P0010		1
ポインタⅡ	PO-T0080		2
パワーユニット	PO-W0100		1
シャッターセンサー	SH-T0020		3
熱感知器（差動式）	RPF-4900		2
煙感知器	SM-D0110		6
熱感知器（定温式）	SPF-4270		1
インフラレッドセンサー	PI-S0420		2
インフラレッドセンサー	PI-S0430		1
マグネットセンサー	MG-T0160		30
合	計		52

[illegible]

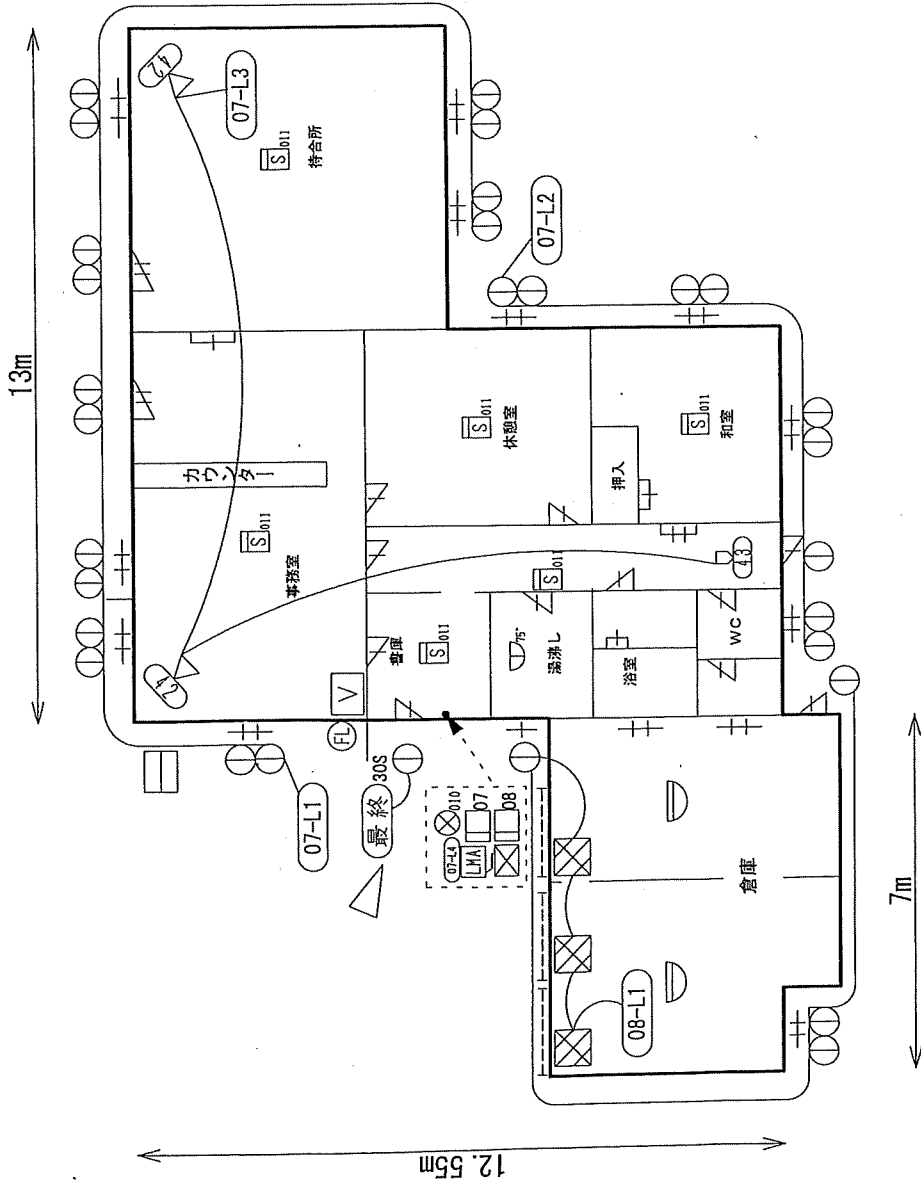

非常通報用警報機器使用条件			
図	表	式	個
移動式有効エリア			

備考

凡例

ALn: 最終 Ln: 侵入2 PLn: 非常 (バニツク) SLn: 金庫 ELn: 設備
FLn: 火災 TLn: 侵入1 CLn: 非常 (密先) HLn: ハッチ GLn: ガス

エリアアラーム コード NO.	警報 NO.	設置場所
0	—	本体最終
—	—	本体火災
—	PL1	
—	PL1	
07	L1	事務室・待合<窓>
07	L2	休憩室・和室
07	L3	事務室・待合室・廊下<内部>
07	L4	コネクタ断線異常
08	L1	倉庫
08	L2	
08	L3	
08	L4	
	L	
	L	

(注) ○印の設備は解除
中にコントロールセンター
への通報は行わない

建物	木造	鉄筋コンクリート	モルタル 鉄骨
構造			○

年月日・内容

変更

図名

平面図

石ヶ谷墓園管理事務所

シート 1/1