

記 者 提 供 資 料

2025 年(令和 7 年) 7 月 8 日

上下水道局下水道室(担当:田中)

TEL: 078-934-3425 (内線: 7682)

藤江ポンプ場故障に伴う汚水溢水事故について

藤江ポンプ場の汚水ポンプ制御装置(2台中2台)が故障し、集水区域の一部マンホールから汚水が溢水する事故が発生しましたので報告します。

1 場所

明石市藤江 428-5 藤江ポンプ場

2 発生日時

令和 7 年 7 月 7 日(月) 21:40

3 経緯

7月7日(月)

00:57 1号汚水ポンプ制御装置 故障(1台目)

18:37 2号汚水ポンプ制御装置 故障(2台目)

18:38 汚水ポンプ井 水位異常高警報発報

監視委託業者から市へ連絡受

18:50 当該装置施工業者に連絡

19:00 浚渫業者へ 10tバキューム車 2台手配

19:30 浚渫業者へ 5台増配(計7台)

20:40 10tバキューム車で大久保浄化センターへ汚水運搬開始

20:45 施工業者による調査の結果、当日の復旧は不可能と判明

21:40 水位上昇により汚水溢水発生

22:00 現地の溢水箇所に警察来場 現地対応中の市職員より状況説明

7月8日(火)


00:05 塩素消毒を行ったうえで藤江川雨水幹線(開渠)へ緊急放流

04:30 溢水箇所 清掃済

4 今後の対応

(1) 関係各所への報告

(2) 故障部品の緊急手配(復旧時期未定)

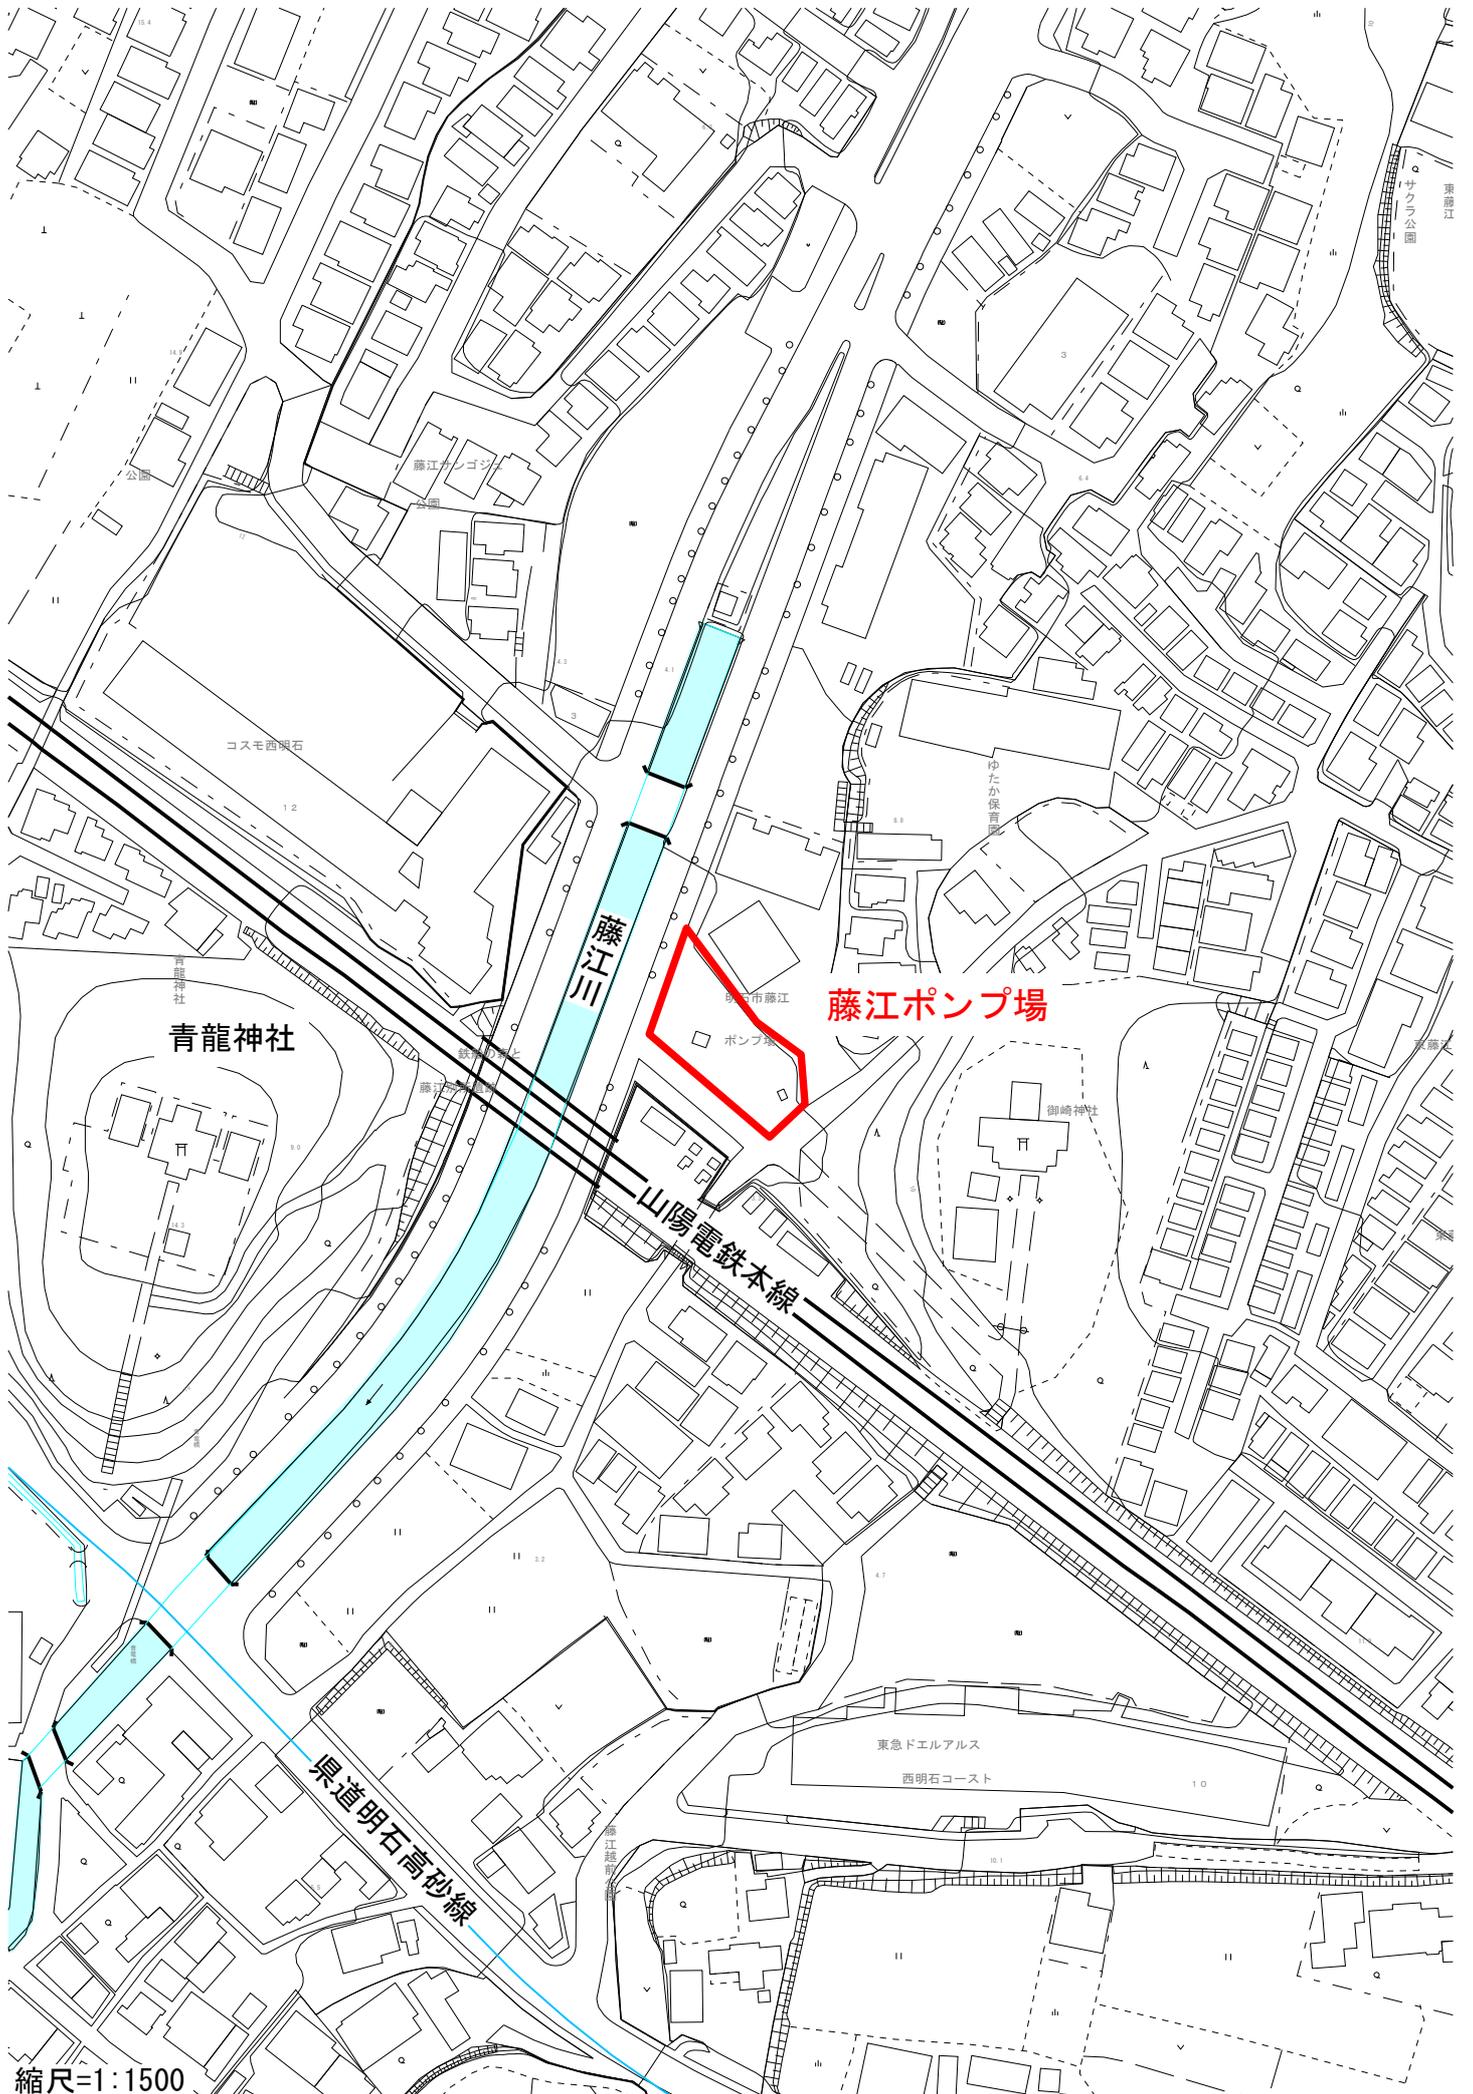

縮尺=1:1500