物件調書

1　概要


⑴　所 在 地

大久保町ゆりのき通２丁目 50-1

⑵　敷地面積


15,000.62 ㎡（公簿面積）

2　位置図

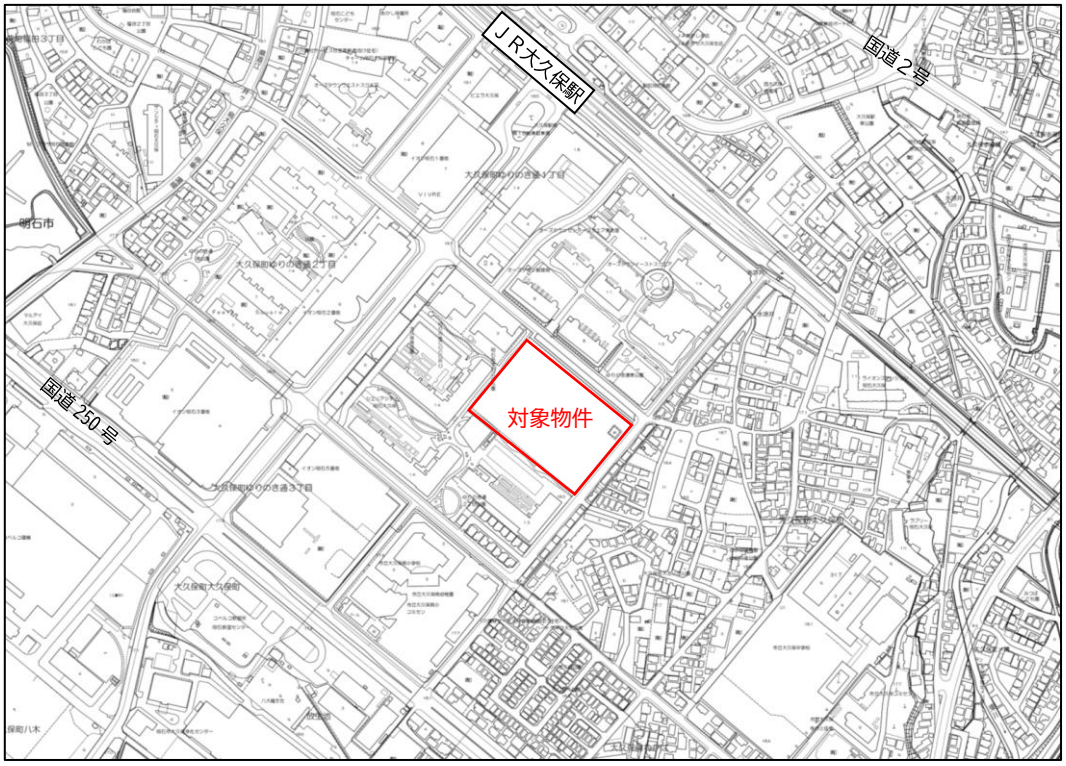

3　現況

［航空写真］

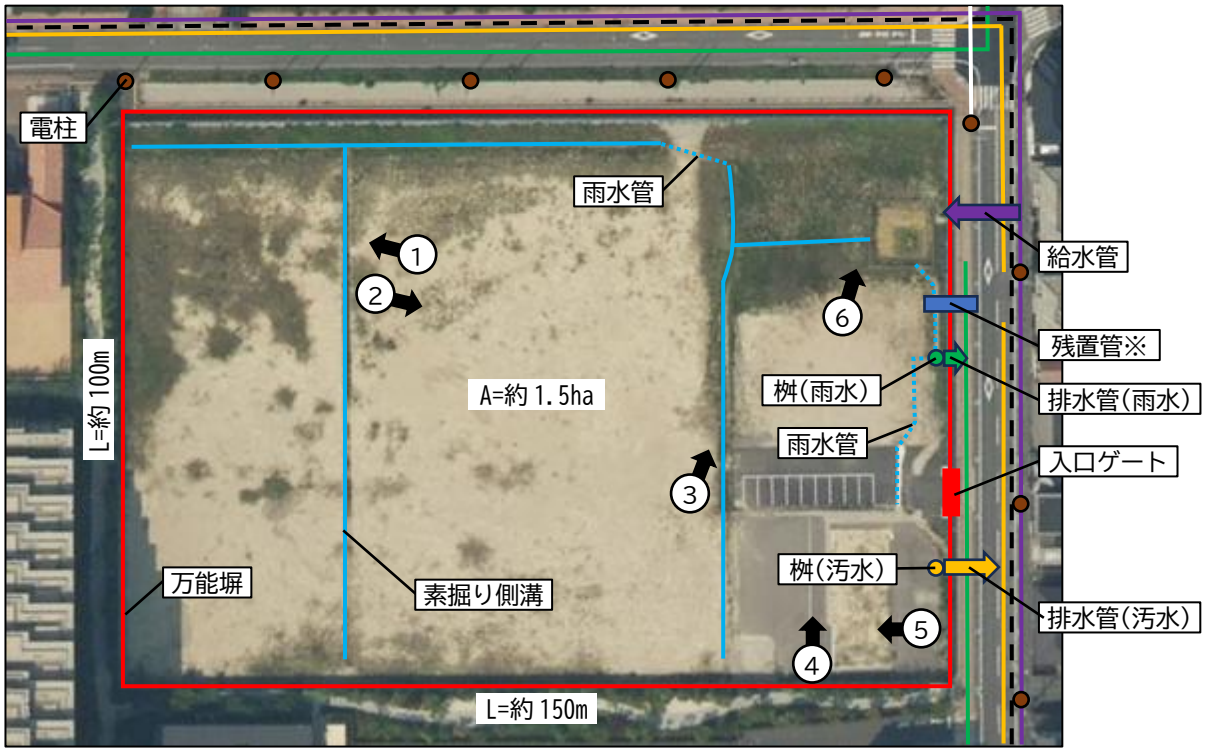


インフラ類関係の状況は以下のとおりです。
詳細は別紙を確認してください。

種別	敷地内への引込み
水道 本管：――――	有り （給水管の位置のとおり）
下水道（雨水） 本管：――――	有り （排水管(雨水)の位置のとおり）
下水道（汚水） 本管：――――	有り （排水管(汚水)の位置のとおり）
ガス 本管：－－－－	無し （本管の位置を参考にしてください）
電気	無し （電柱の位置を参考にしてください）
電話	無し （電柱の位置を参考にしてください）

※地中配電線の引込管ですが、管内に電線はなく、当該管は本管と接続していない状況で残置されています。詳細は別紙 P.14 を確認してください。

［現地写真］

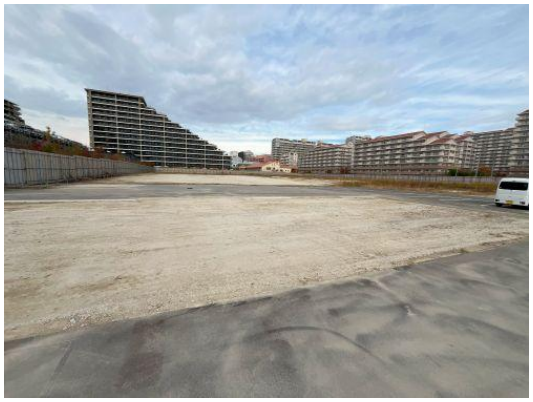
写真方向①	写真方向②
	
写真方向③	写真方向④
	
写真方向⑤	写真方向⑥
	

（水道）

別紙

134.936654,34.679866

134.940957,34.679866

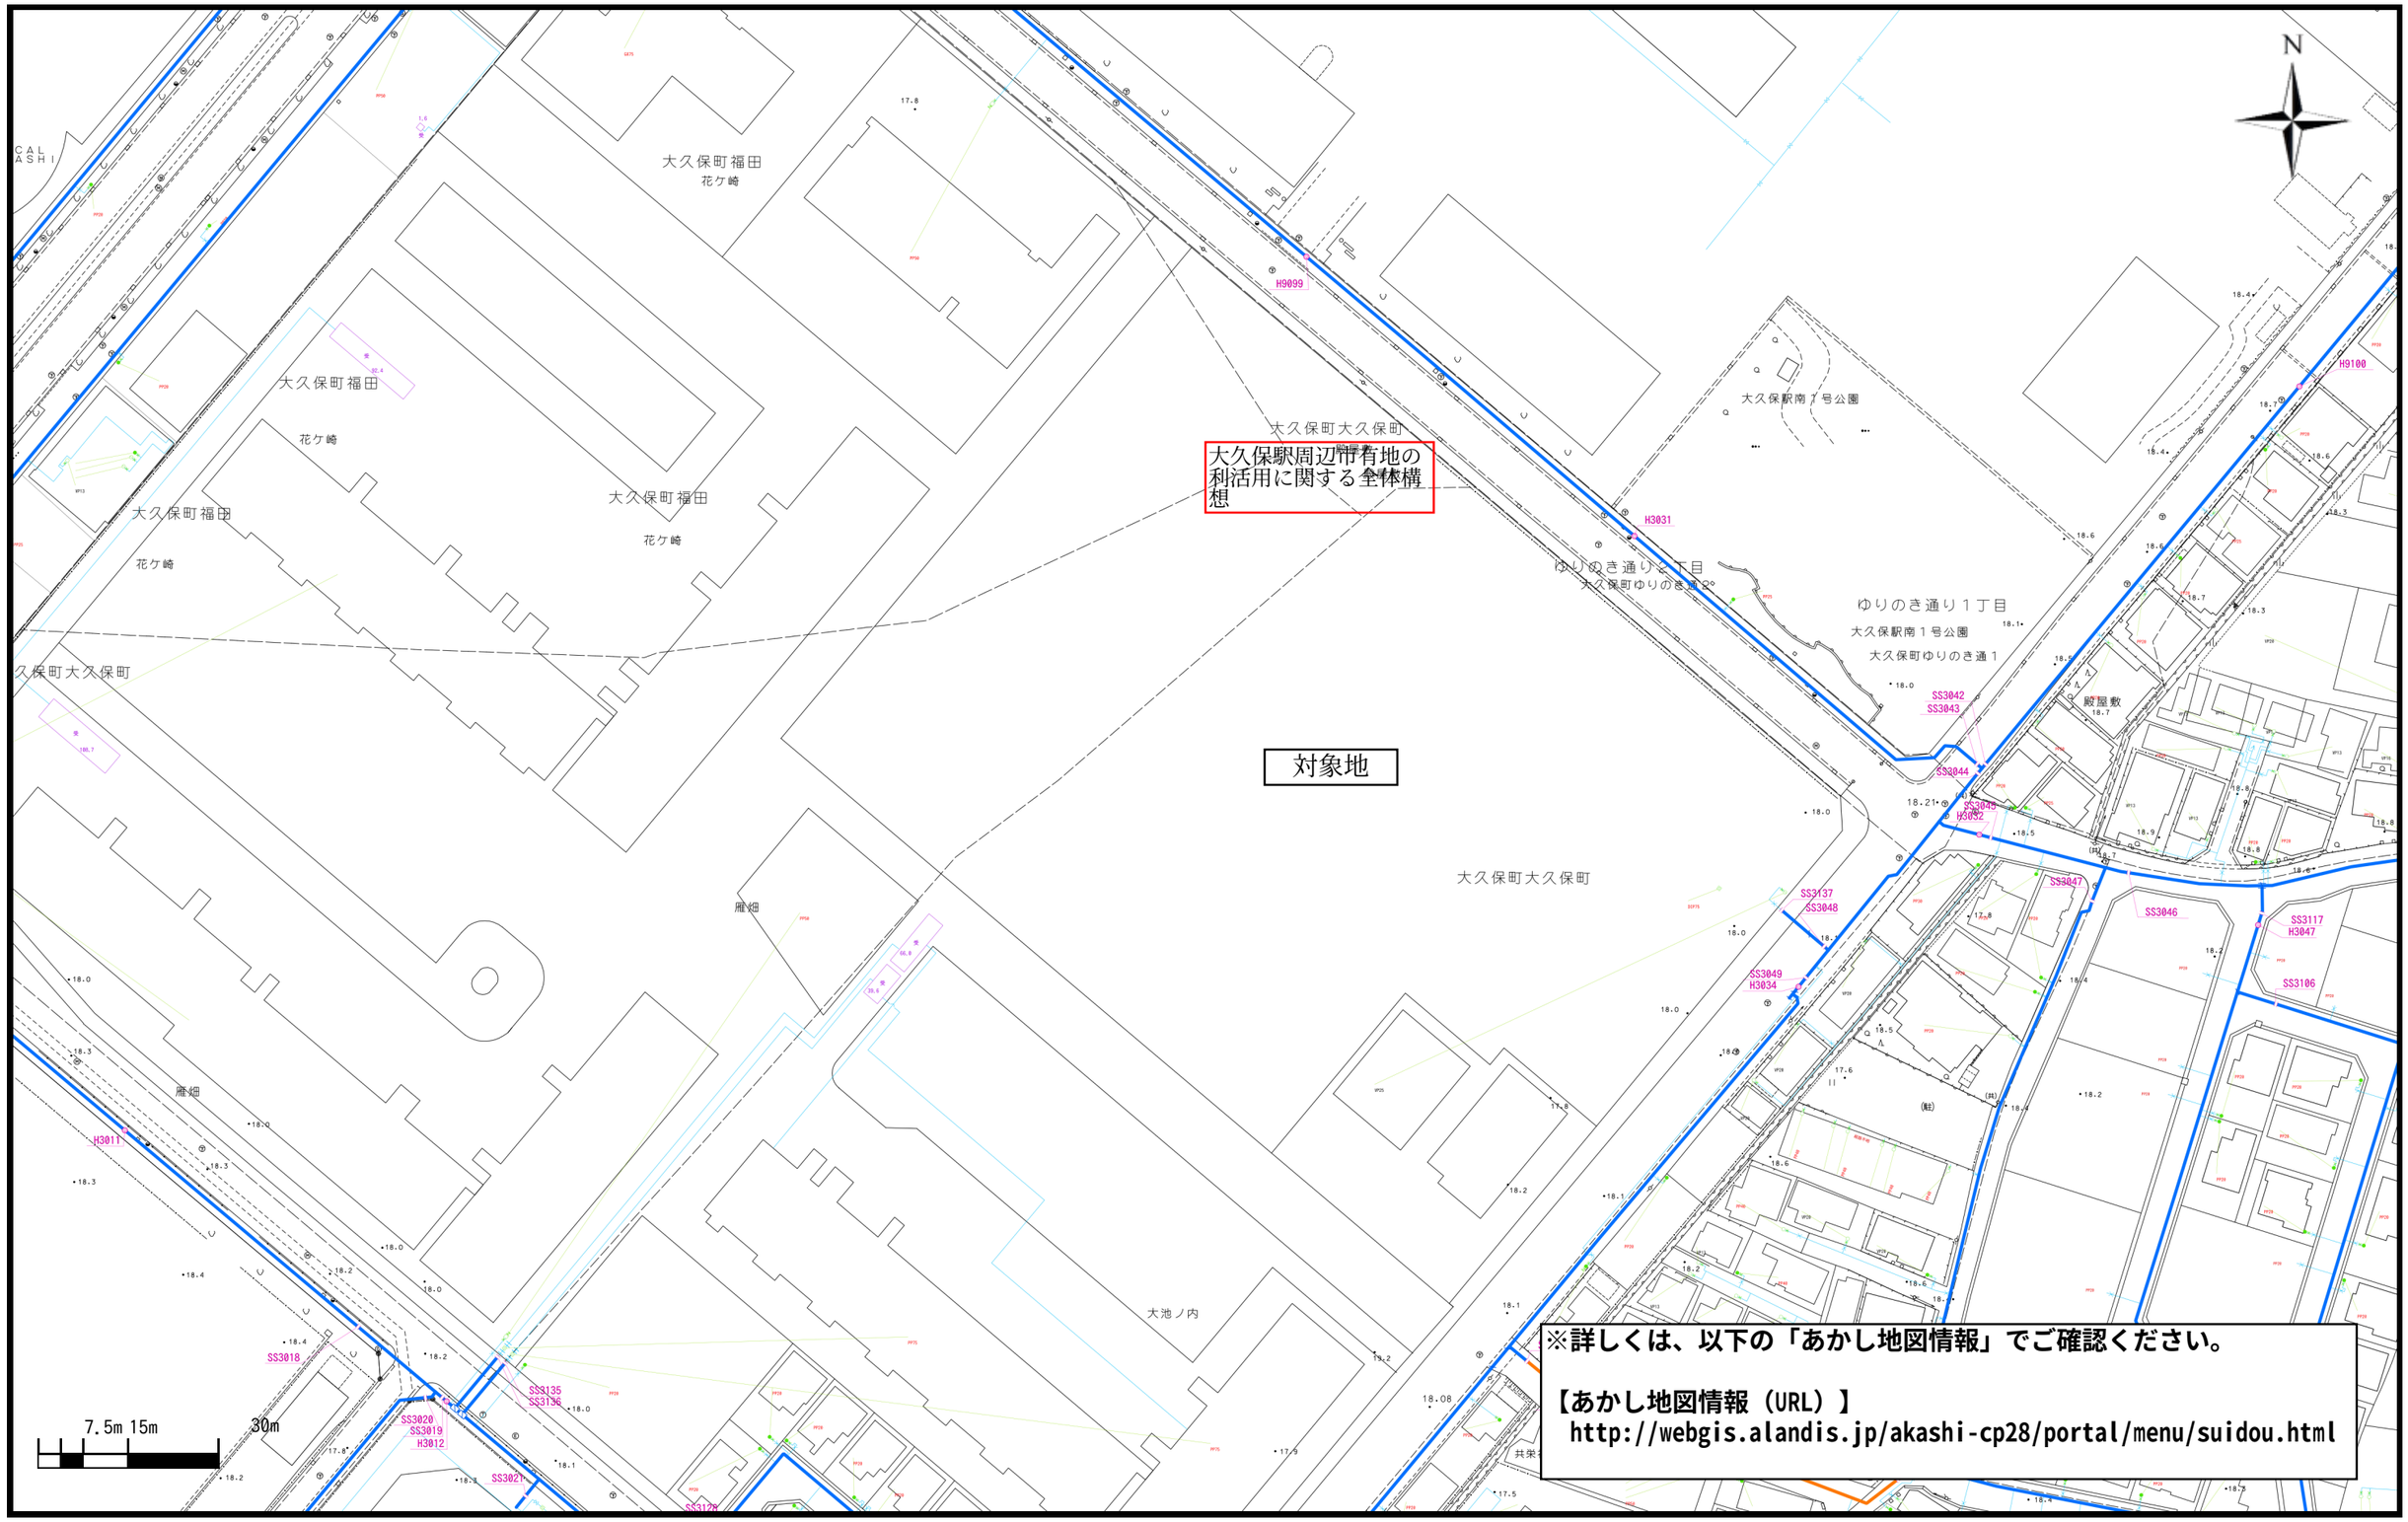

134.936654,34.677639

134.940957,34.677639


1 / 1,000

注） 本図は権利や義務の発生するもの、取引の資料とするものなど、重要な事項の確認には使用できません。
上記の図面は地図作成時のものであり最新の情報ではありません。現況と異なる場合があります。

明石市大久保町ゆりのき通２丁目付近
令和8年08月18日

（下水道）

位置図

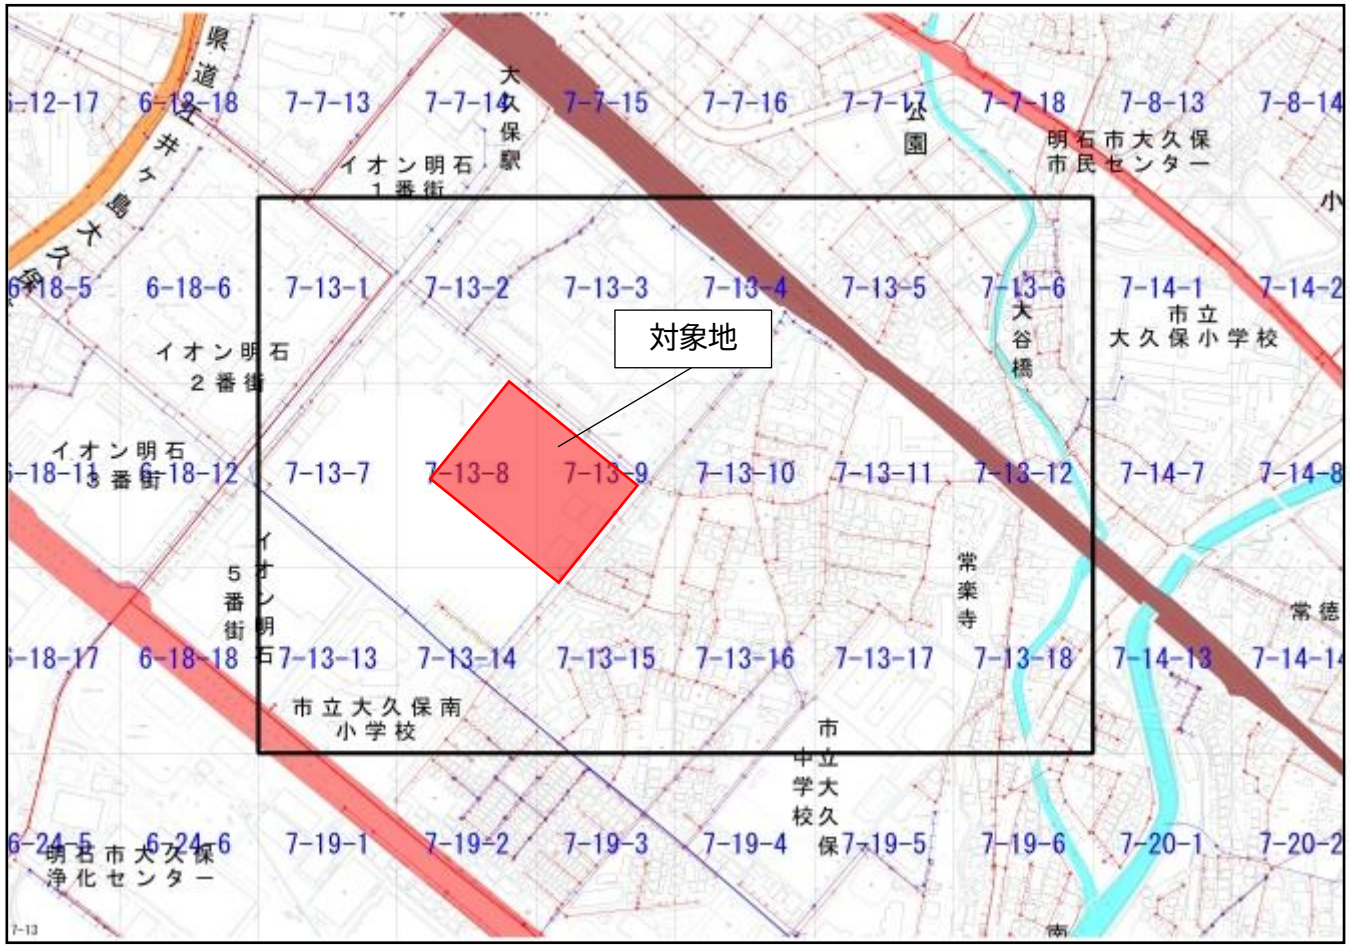
対象地
7-7-13
7-7-14
7-7-15
7-7-16
7-7-17
7-7-18
7-8-13
7-8-14
6-18-5
6-18-6
7-13-1
7-13-2
7-13-3
7-13-4
7-13-5
7-13-6
7-14-1
7-14-2
6-18-11
6-18-12
7-13-7
7-13-8
7-13-9
7-13-10
7-13-11
7-13-12
7-14-7
7-14-8
6-18-17
6-18-18
7-13-13
7-13-14
7-13-15
7-13-16
7-13-17
7-13-18
7-14-13
7-14-14
6-24-5
6-24-6
7-19-1
7-19-2
7-19-3
7-19-4
7-19-5
7-19-6
7-20-1
7-20-2
イオン明石1番街
大久保駅
公園
明石市大久保市民センター
イオン明石2番街
大谷橋
市立大久保小学校
イオン明石3番街
イオン明石5番街
常楽寺
市立大久保南小学校
市立中学校
明石市大久保浄化センター


大久保町ゆりのき通１丁目

ゆりのきCOCORO

オズタウン郵便局

対象地

縮尺=1:500　2026/4/3　7-13-2

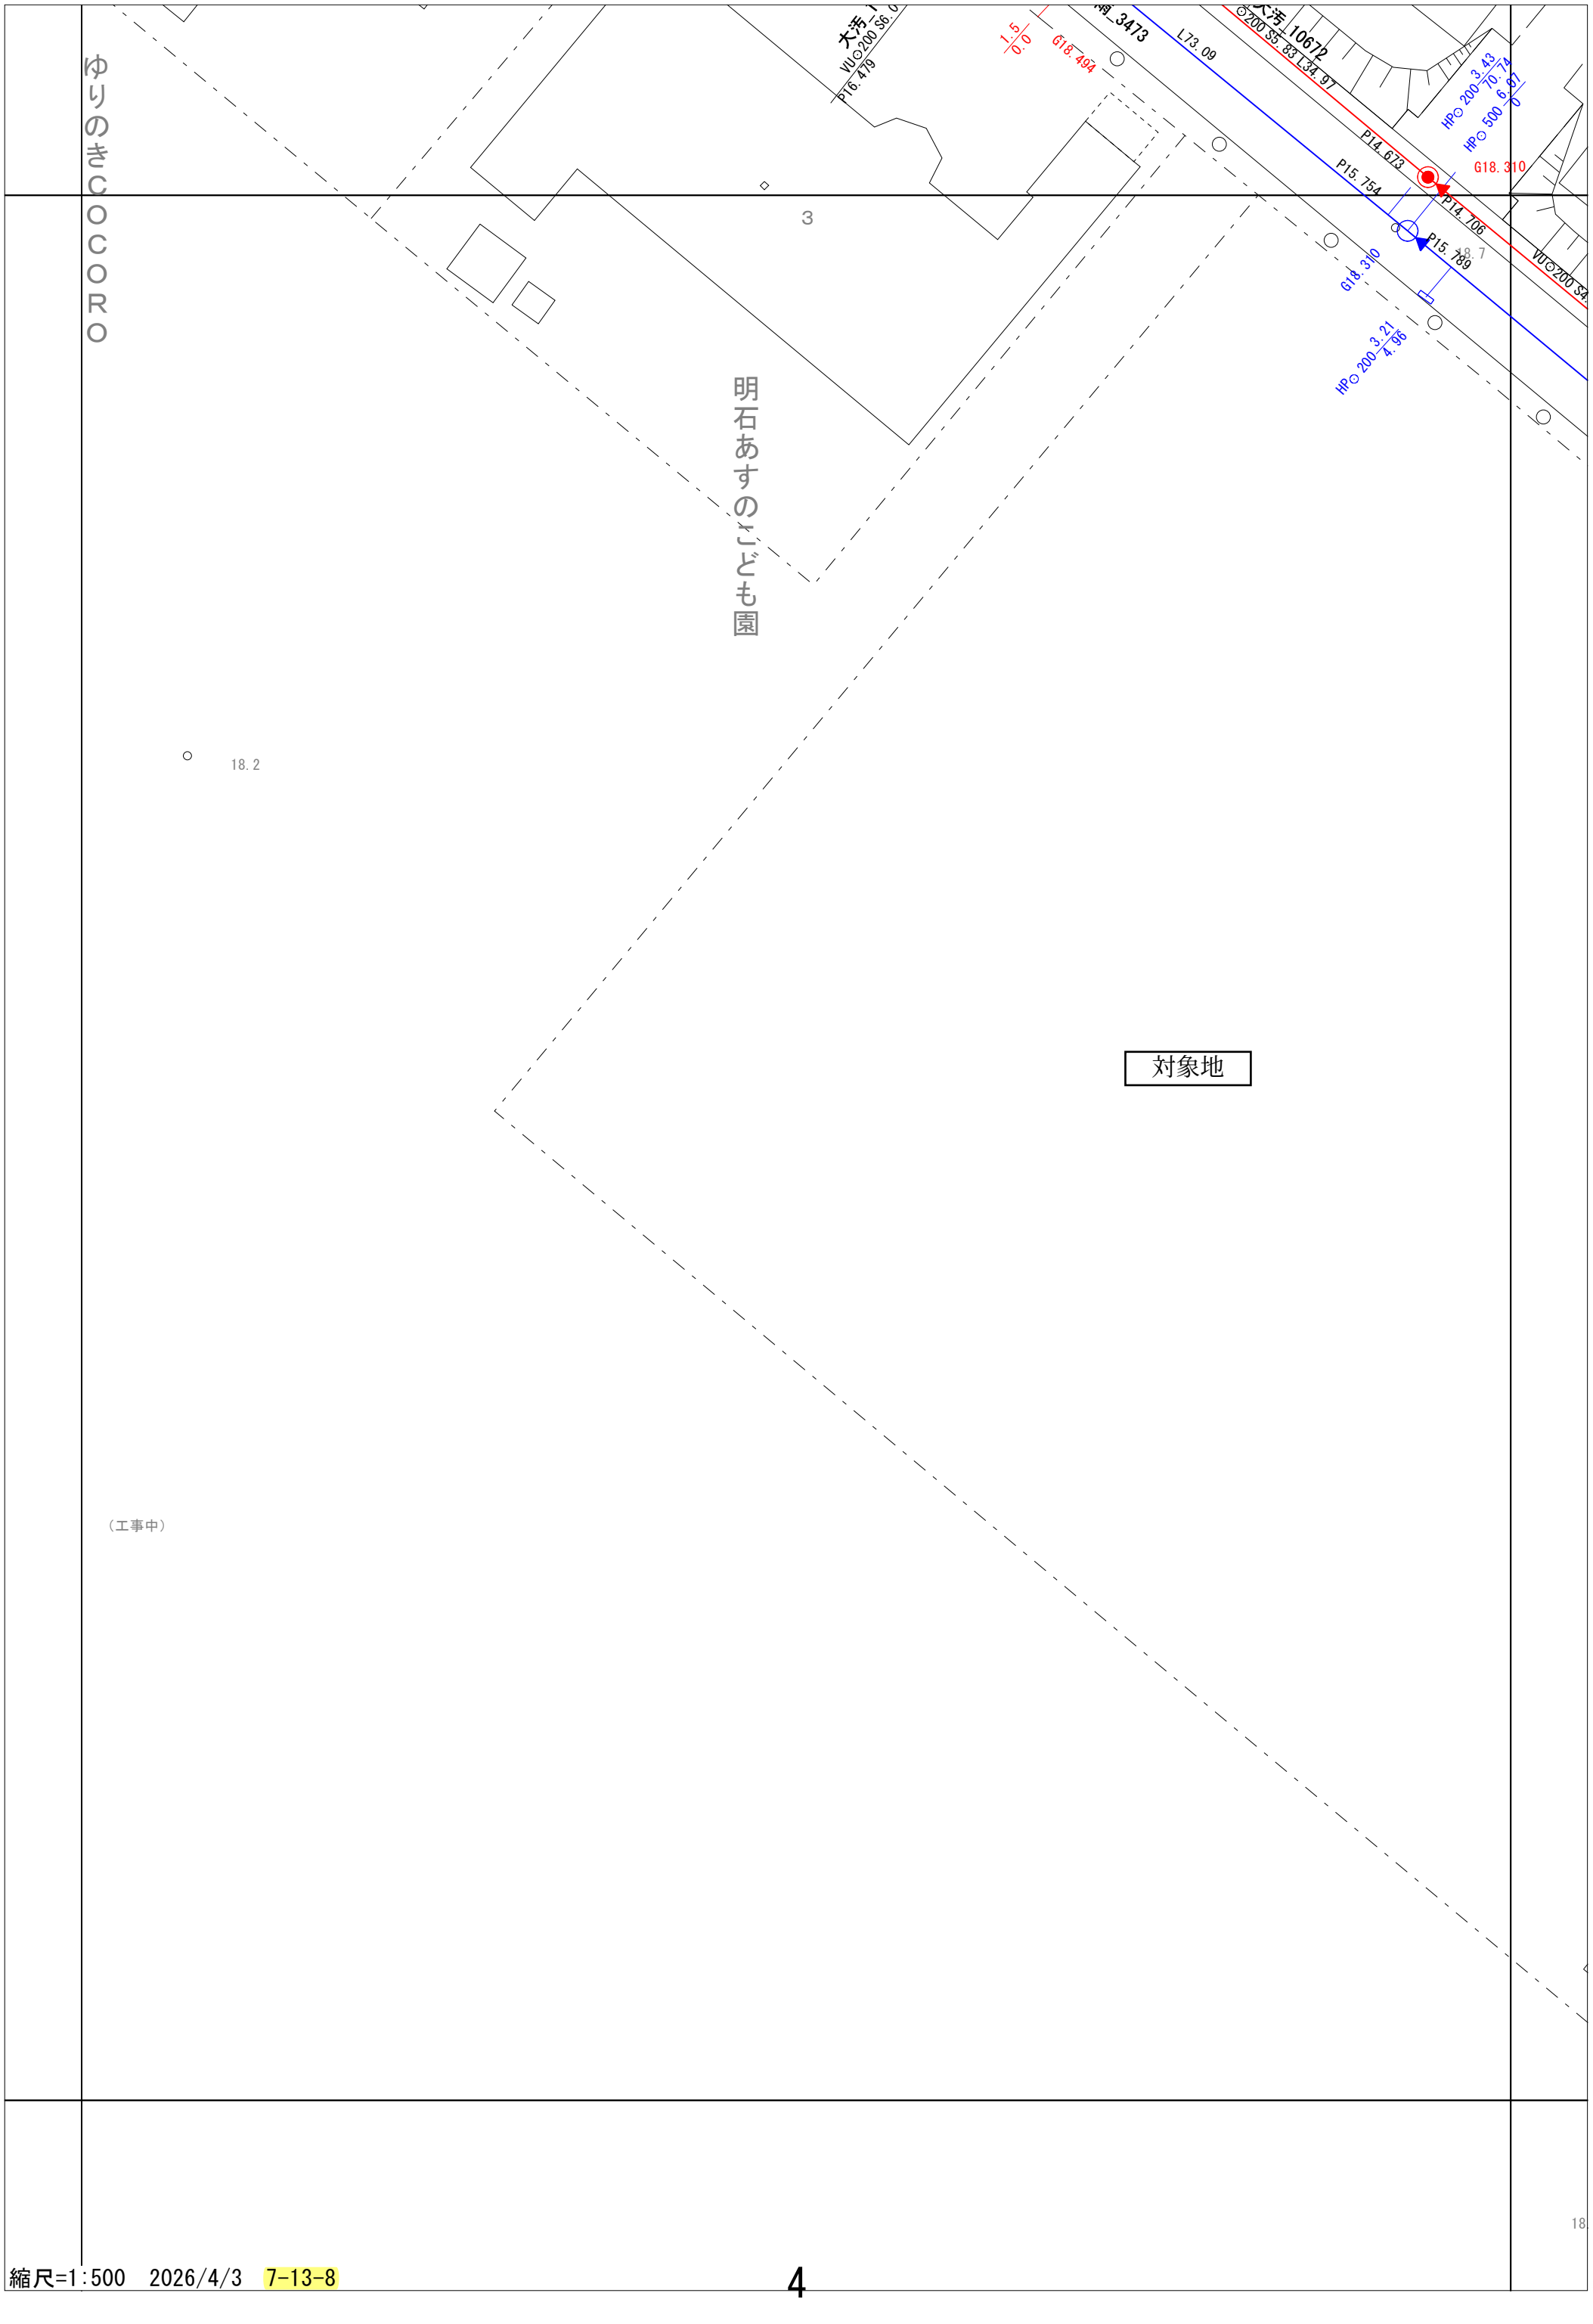

縮尺=1:500　2026/4/3　7-13-8

ゆりのき通東公園

対象地

縮尺=1:500　2026/4/3　7-13-9

対象地

大汚_9841 VU⊙200 S3.1 L64.8

大汚_9889 VU⊙200 S3.0 L2.25 P17.335 P17.325

大汚_9890 VU⊙200 S3.0 L31.86 P16.374

大汚_9888 VU⊙200 S3.0 L21.08 P17.421 P17.356

大汚_9891 VU⊙200 S3.0 L20.19 P17.132 P17.071

大汚_10685 VU⊙200 S4.5 L4.45 P16.668 P16.728 P16.733 P16.761

大汚_9892 VU⊙200 S3.0 L6.59 P17.050 P17.040

大汚_9940 VU⊙200 S3.0 L19.01 P16.394 P16.452

大汚_9893 VU⊙200 S3.0 L23.79 P17.025 P16.937

大汚_10684 VU⊙200 S6.96 L47.40 P16.761 P17.091

大汚_9937

大汚_9894 VU⊙200 S3.0 L8.59 P16.472 P16.452

大汚_9895 VU⊙200 S3.0 L16.00 P16.943 P16.930

大汚_9897 VU⊙200 S3.0 L11.26 P16.495 P16.555

大汚_9896 VU⊙200 S3.0 L30.01 P16.555

大汚_10686 VU⊙200 S3.0 L41.65 P16.474 P16.097 P16.439 P16.316

大雨_4478 VU⊙600 S5.0 L78.03

大汚_10687 VU⊙150 S3.4 L4.45 P16.334 P16.349 P16.289

大汚_13853 VU⊙200 S3.4 L27.88 P17.025 P16.928 P16.908

大汚_13855 VU⊙200 S2.6 L24.95 P16.988 P16.922

大汚_13856 VU⊙200 S3.5 L10.60 P16.893 P16.856

大汚_13857 VU⊙200 S3.5 L22.73 P16.988 P16.749 P17.067

大汚_13847 VU⊙200 S2.8 L23.67 P16.356 P16.422 P16.447

大汚_13854 VU⊙200 S3.1 L62.71

大汚_13848 VU⊙200 S2.7 L39.95 P16.237 P16.133

大汚_13849 VU⊙200 S3.4 L14.53 P16.158 P16.207

大汚_13850 VU⊙200 S2.7 L35.35 P16.133 P16.039

大汚_13851 ⊙200 S2.8 L23.92 P16.006

大汚_13852 S3.3 L7.28 P14.989

大汚_10699 VU⊙200 S3.3 L44.80 P18.460

大汚_10701 VU⊙200 S4.7 L11.25 P18.196 P18.145

大汚_10700 VU⊙200 S5.3 L18.60 P18.307 P18.208

大汚_10690 VU⊙200 S3.0 L37.46 P18.704

大汚_10702 VU⊙200 S64.0 L7.06 P16.280 P15.828

大汚_10692 L21.00 P18.504

大汚_10691 VU⊙200 S3.0 L38.55 L247.54

大雨_3476 JHP⊙1800 S1.8 P15.040 P15.020

大雨_3485 HP⊙600 L5.81 P17.476 P17.400

大汚_10712 HP⊙400 L9.60 P17.60

大汚_10693 L32.00 P18.704

大汚_10699 L18.64 P16.775

大汚_9898 VU⊙200 L11.56 P16.749

大汚_9899

大汚_10688 VU⊙200 S3.0 L69.09 P16.097

大汚_10689 VU⊙200 S3.0 L9.28 P16.761

大汚_10683 VU⊙200 S3.0 L78.03

大汚_10686 VU⊙200 S3.0 L41.65

大汚_10687 VU⊙150 S3.4 L4.45 P16.334 P16.349

大汚_10684 VU⊙200 S6.96 L47.40 P16.761 P17.091

大汚_10685 VU⊙200 S4.5 L4.45 P16.668 P16.728 P16.733 P16.761

大汚_10699 VU⊙200 S3.3 L44.80 P18.460

大汚_10700 VU⊙200 S5.3 L18.60 P18.307 P18.208

大汚_10701 VU⊙200 S4.7 L11.25 P18.196 P18.145

大汚_10702 VU⊙200 S64.0 L7.06 P16.280 P15.828

大汚_10690 VU⊙200 S3.0 L37.46 P18.704

大汚_10692 L21.00 P18.504

大汚_10691 VU⊙200 S3.0 L38.55 L247.54

大雨_3476 JHP⊙1800 S1.8 P15.040 P15.020

大雨_3485 HP⊙600 L5.81 P17.476 P17.400

大汚_10712 HP⊙400 L9.60 P17.60

大汚_13852 S3.3 L7.28 P14.989

大汚_13851 ⊙200 S2.8 L23.92 P16.006

大汚_13850 VU⊙200 S2.7 L35.35 P16.133 P16.039

大汚_13849 VU⊙200 S3.4 L14.53 P16.158 P16.207

大汚_13848 VU⊙200 S2.7 L39.95 P16.237 P16.133

大汚_13847 VU⊙200 S2.8 L23.67 P16.356 P16.422 P16.447

大汚_13854 VU⊙200 S3.1 L62.71

大汚_13857 VU⊙200 S3.5 L22.73 P16.988 P16.749 P17.067

大汚_13856 VU⊙200 S3.5 L10.60 P16.893 P16.856

大汚_13855 VU⊙200 S2.6 L24.95 P16.988 P16.922

大汚_13853 VU⊙200 S3.4 L27.88 P17.025 P16.928 P16.908

大汚_9898 VU⊙200 L11.56 P16.749

大汚_9899

大汚_9896 VU⊙200 S3.0 L30.01 P16.555

大汚_9897 VU⊙200 S3.0 L11.26 P16.495 P16.555

大汚_9895 VU⊙200 S3.0 L16.00 P16.943 P16.930

大汚_9894 VU⊙200 S3.0 L8.59 P16.472 P16.452

大汚_9937

大汚_9893 VU⊙200 S3.0 L23.79 P17.025 P16.937

大汚_9892 VU⊙200 S3.0 L6.59 P17.050 P17.040

大汚_9940 VU⊙200 S3.0 L19.01 P16.394 P16.452

大汚_9888 VU⊙200 S3.0 L21.08 P17.421 P17.356

大汚_9891 VU⊙200 S3.0 L20.19 P17.132 P17.071

大汚_9890 VU⊙200 S3.0 L31.86 P16.374

大汚_9889 VU⊙200 S3.0 L2.25 P17.335 P17.325

大汚_9841 VU⊙200 S3.1 L64.8


大雨_4478 VU⊙600 S5.0 L78.03

大汚_10688 VU⊙200 S3.0 L69.09 P16.097

明石市公共下水道台帳　凡　例


分流式

汚水管 ——▶ ◉ 汚水マンホール
雨水管 ——▶ ◉ 雨水マンホール

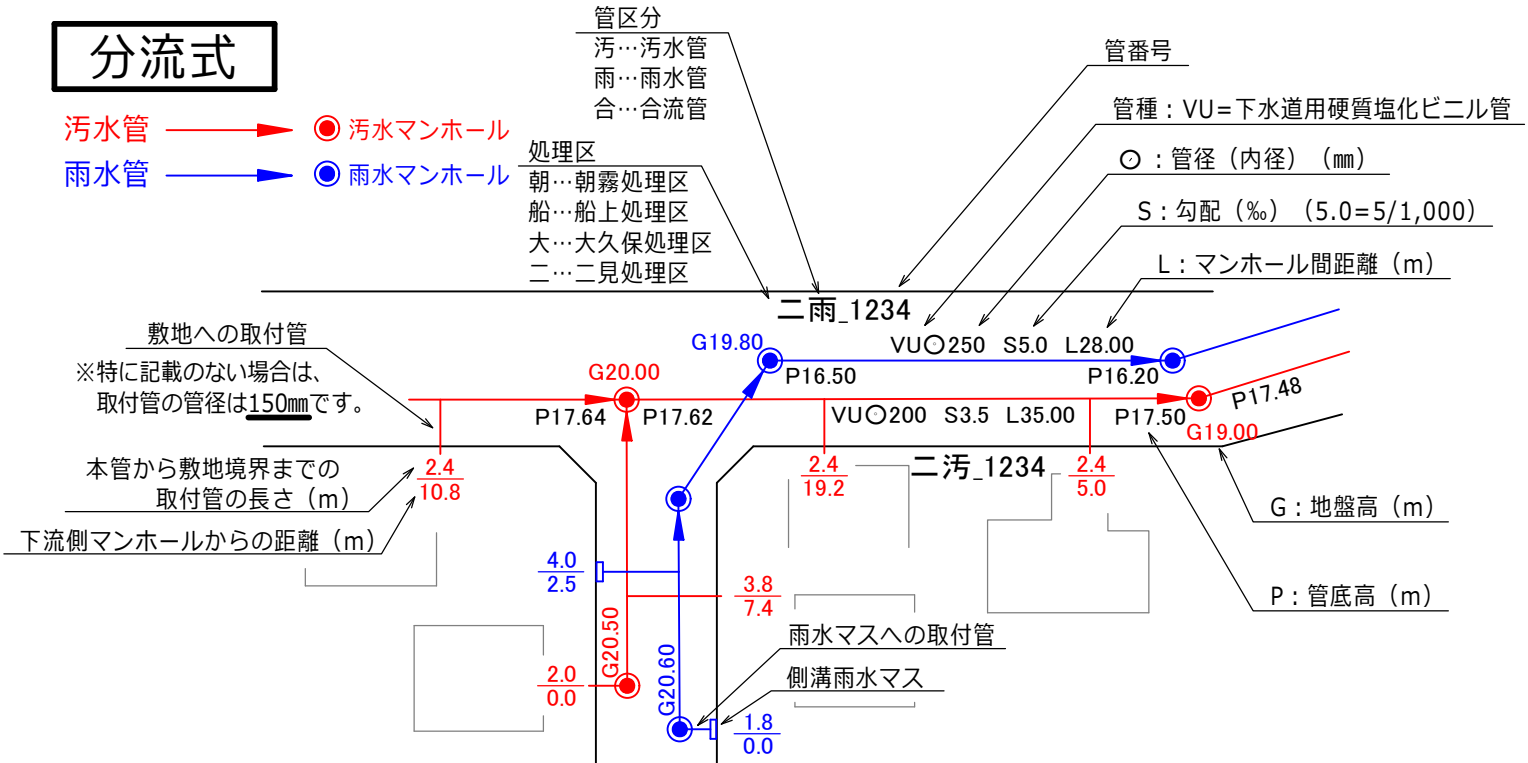


合流式

合流管 ——▶ ◉合流マンホール
※管記号の見方は分流式と同様です。










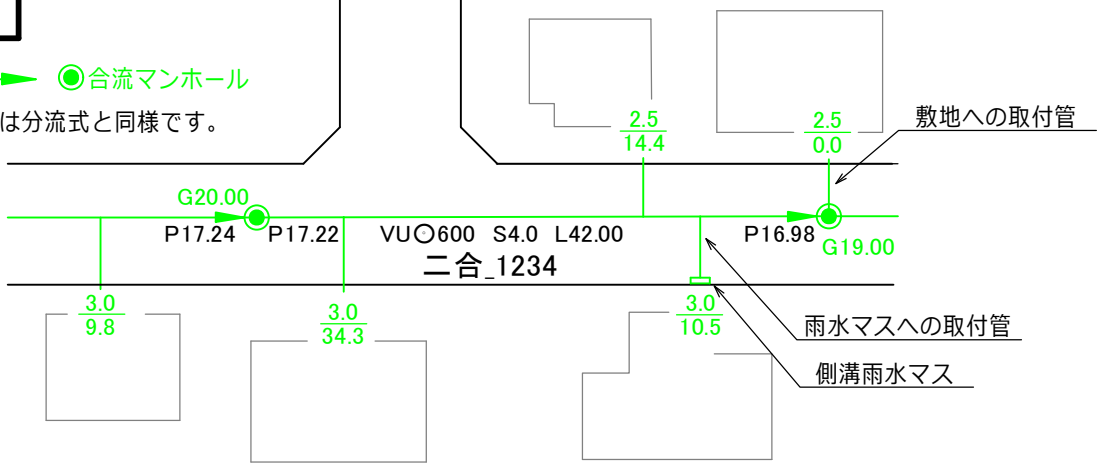


土かぶりの計算　土かぶり ＝ 地盤高G－管底高P－管径－管厚

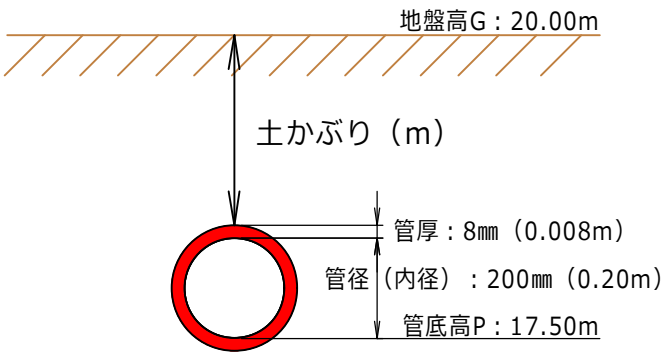

土かぶり（m）計算例
G20.00 － P17.50 － 管径0.20 － 管厚0.008
＝2.292（m）

0.00m

記号	種　別	記号	種　別
	0号人孔 （内径75cm円形）		吐き口
	1号組立人孔 （内径90cm円形）		伏せ越し
	1号現打人孔 （内径90cm円形）		雨水吐室
	2号人孔 （内径120cm円形）		L型雨水枡
	3号人孔 （内径150cm円形）		U型雨水枡
	4号人孔 （内径180cm円形）		特殊雨水枡
	特殊600mm人孔 （内径60cm円形）		行政区域界
	楕円組立人孔 （内径60cm×90cm楕円）		排水区域界
	特殊1号人孔 （内径60cm×90cm角形）	G	地盤高
	特殊2号人孔 （内径120cm×120cm角形）	S	勾配
	特殊3号人孔 (内径140cm×120cm角形）	P	管底高
	特殊4号人孔 （内径180cm×120cm角形）	L	人孔間距離
	5号人孔 （内径210cm×120cm角形）		内径
	特殊3号会合人孔 （内径140cm×140cm角形）		
	特殊4号会合人孔 （内径180cm×180cm角形）		
	5号会合人孔 （内径210cm×内径210cm）		
	異形人孔		
	副管付人孔		
	塩ビ製小型人孔		
	レジン小型人孔		
	ミニ楕円		
	点検孔		

（ガス）

対象地
※引込管なし


ガス導管図面の使用に際してのご注意


大阪ガスネットワーク株式会社

①このガス導管図面は参考図です。ガス管位置を表す数値(寄り、深さ等は)参考値であり、必ずしも実際の位置を表すものではありません。ガス管の位置は、必ず手堀りによる試験堀を行って確認してください。
②この図面には、引込管(供給管)は記入しておりません。
③この図面は、紙面に記載した日付時点のものです。
④この図面は、本照会物件の施工のための使用に限定し、使用後は必ずシュレッターか焼却処分してください。(別物件の施工に当たっては、その時点での最新図面を使用してください。)
⑤当社の許可なく図面を複写・転載、第三者へ交付することを禁じます。
⑥工事着工前には必ず弊社までご連絡ください。

埋設管調査（経路図）表示記号

a. ガス管、寄り、深さの表示

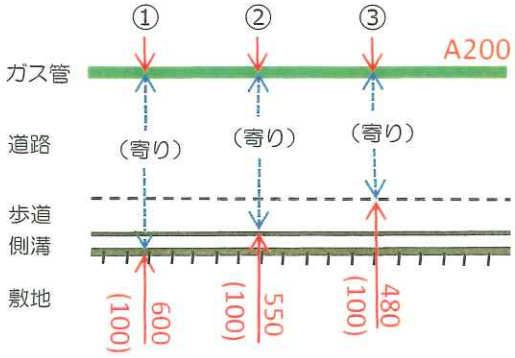

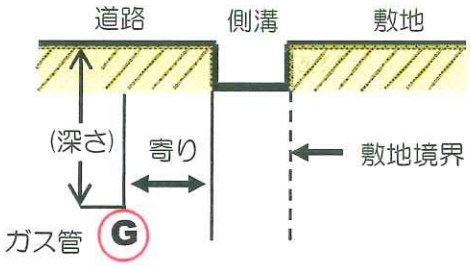

A 200 ⟶ 管径　単位（mm）

高：高圧 / A：中圧A / B：中圧B / 空白：低圧

600 → 寄り
(100) → (深さ)　単位（cm）

・図面上向かい合わせの矢印と矢印の間が寄りになる。

①敷地と側溝の境界から
②側溝と歩道の境界から　ガス管まで
③歩道と道路の境界から

・寄りは、計測始点から管の中心までの距離、
深さは、路面から管の上面までの距離をいう。

b．経路図上のガス設備シンボル



水取器（管内の水を抜き取る装置）




バルブ（ガス遮断装置）



ガバナー（ガス整圧器）


（電話）

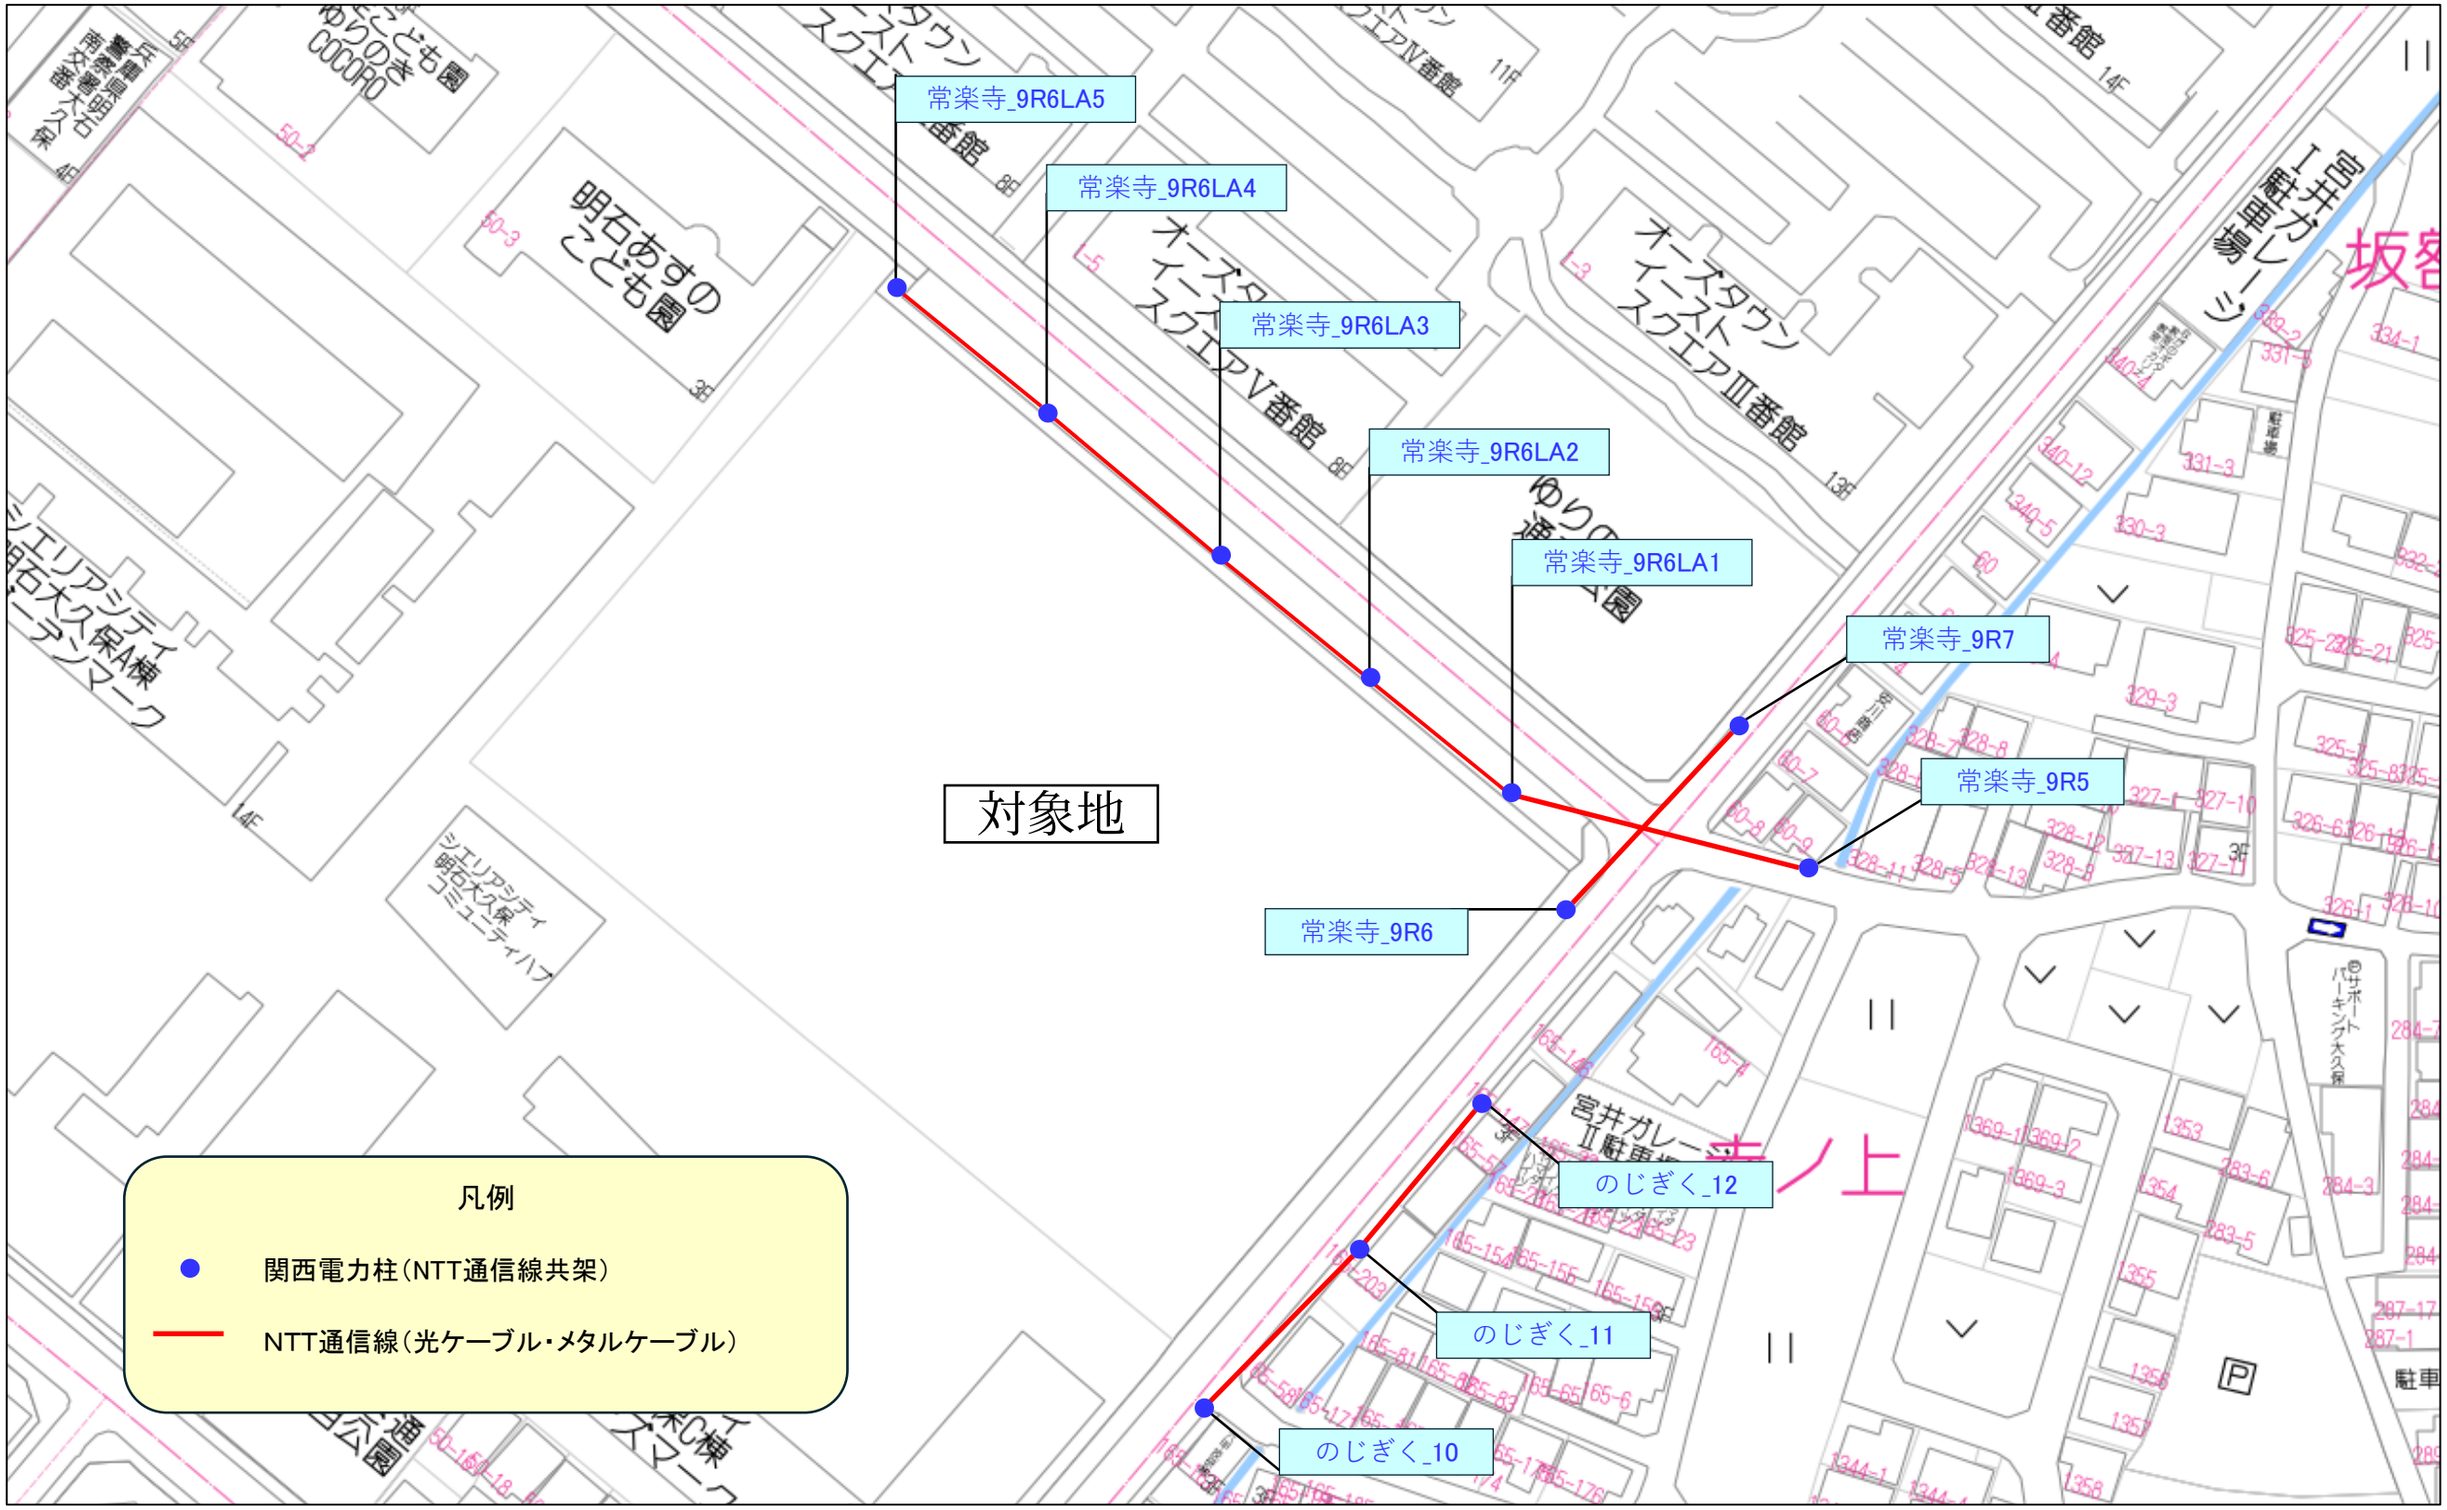
常楽寺_9R6LA5
常楽寺_9R6LA4
常楽寺_9R6LA3
常楽寺_9R6LA2
常楽寺_9R6LA1
常楽寺_9R7
常楽寺_9R5
常楽寺_9R6
のじぎく_12
のじぎく_11
のじぎく_10
対象地
凡例
関西電力柱（NTT通信線共架）
NTT通信線（光ケーブル・メタルケーブル）

ＮＴＴ設備一覧表

No.	ＮＴＴ設備情報			関西電力柱		
	収容局	設備名	設備番号	共架柱	冠称名	電柱番号
1	大久保	常楽寺	9R5	1	タニヤギ	4N9W5
2	大久保	常楽寺	9R6	1	オオクボ	16
3	大久保	常楽寺	9R6LA1	1	オオクボ	16W1
4	大久保	常楽寺	9R6LA2	1	オオクボ	16W2
5	大久保	常楽寺	9R6LA3	1	オオクボ	16W3
6	大久保	常楽寺	9R6LA4	1	オオクボ	16W4
7	大久保	常楽寺	9R6LA5	1	オオクボ	16W5
8	大久保	常楽寺	9R7	1	オオクボ	15
9	大久保	のじぎく	10	1	オオクボ	18
10	大久保	のじぎく	11	1	オオクボ	17
11	大久保	のじぎく	12	1	オオクボ	16G1

東経134度56分33.8秒, 北緯34度40分31.6秒　参考（地中配電）　2026年08月06日　15時54分

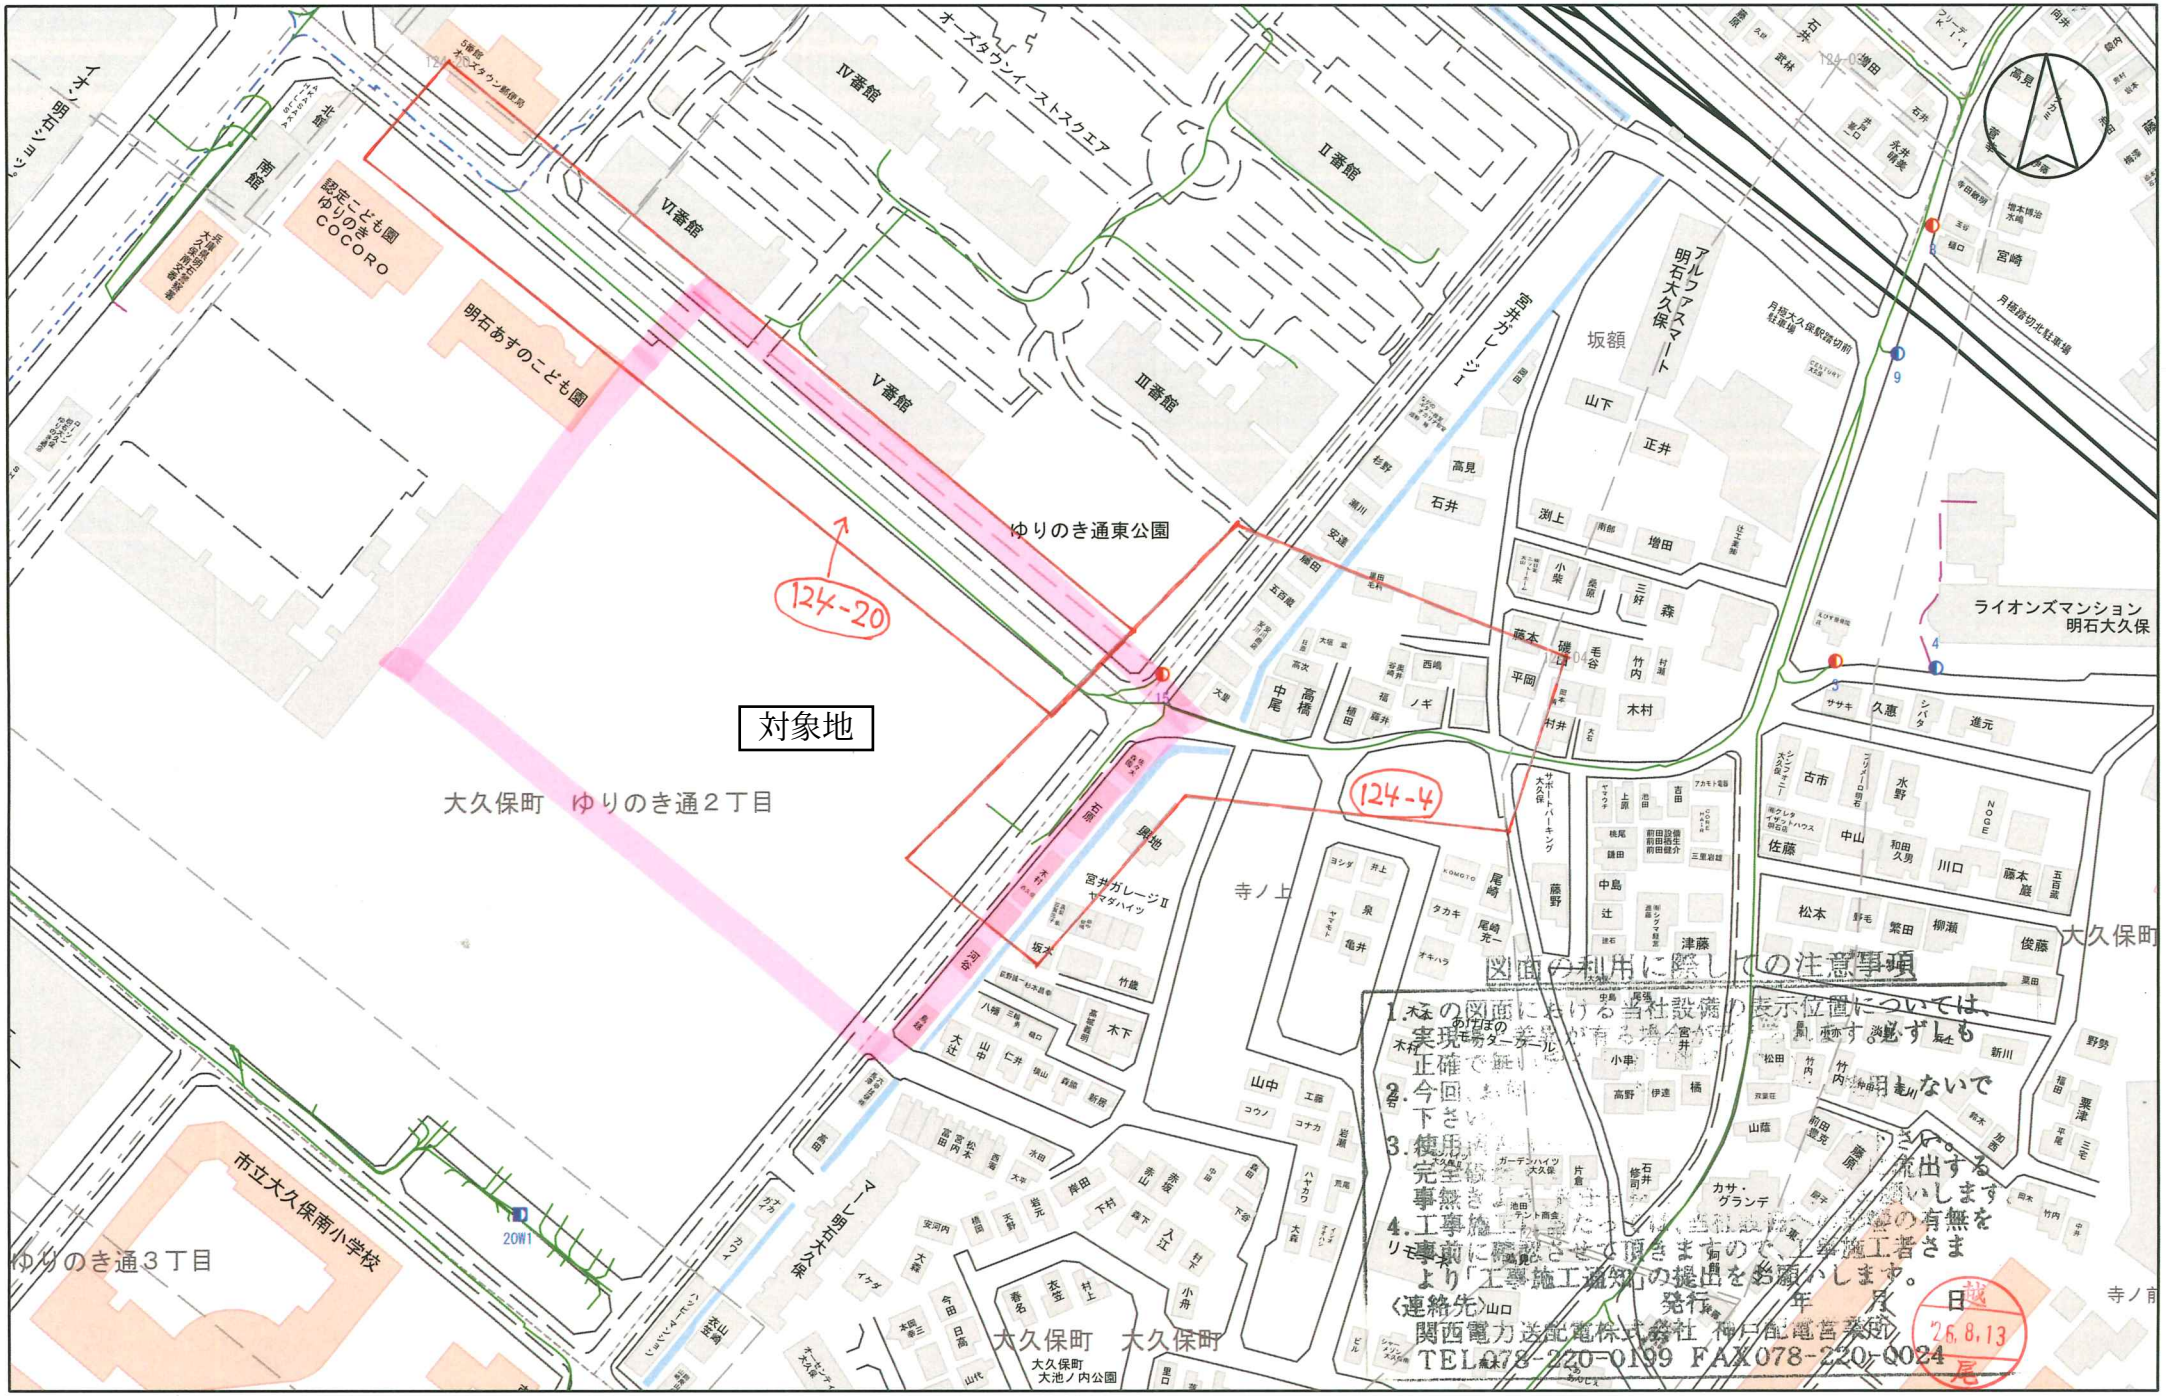

1,999分の1

50m

(C)2022 ZENRIN CO., LTD. (Z06C-第467号)

0 5 10 15 20 25 30 1/300

工事番号　　工　事　件　名

N

方　位

明石市

大久保町大久保町

P9310
6665-01 1H 立上り 10.8
大久保１５

五百蔵
安川
(空家)
キタ
大里
中尾
高橋
タニヤギ４Ｎ９Ｗ５
タニヤギ４Ｎ９Ｗ４Ｎ１
植田
藤井
ノギ
西嶋
平岡
(124-No.20)
(124-No.3)
F931
15.9(KGP3孔φ125)
24.1
(KGP3孔φ125)
10.5
(KGP3孔φ125)
M940
(B2)
大久保１６
126.4(AP2孔φ125)
44.6(AP2孔φ125)
佐々木
森園
タニヤギ４Ｎ９Ｗ４
タニヤギ４Ｎ９Ｗ３
タニヤギ４Ｎ９Ｗ３Ｓ１
サポートパーキング
駐車場
F930
1.5
(KGP1孔φ125)
(放棄)
8.6
(AP2孔φ125)
(放棄)
M941
(B2)
石原
大久保１６Ｇ１
木村
西久保
倉庫

大久保町大久保町

図面の利用に際しての注意事項

1. この図面における当社設備の表示位置については、実現場と差異が有る事が考えられます。必ずしも正確で無い旨を十分ご理解下さい。
2. 今回、お伺いした工事以外での目的で使用しないで下さい。
3. 使用済み後は、裁断を行い完全破棄して下さい。完全破棄するまでは、この図面を第三者に流出する事無きよう、責任を持って管理するようお願いします。
4. 工事施工に当たっては、当社設備への影響の有無を事前に確認させて頂きますので、工事施工者さまより「工事施工通知」の提出をお願いします。

越 26.8.13 尾

〈連絡先〉　発行　　年　　月　　日

関西電力送配電株式会社 神戸配電営業所
TEL 078-220-0199　FAX 078-220-0024

K7785　　単位:M

関西電力送配電株式会社 明石配電営業所


線路名	西大久保Ｓ／Ｓ引出地中配電線			
縮尺	1/500	作成修正年月日	2022.01.31. 作成	線路番号 124
			. . . 訂正	
			. . . 訂正	
			. . . 訂正	


0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1/500


(クニオ)

1 2 4		西大久保S／S引出	
縮尺	1:500 / 1:100	作成年月日	10. 6.18 作成	
			14. 2.22 訂正	長谷川
			24.11. 5 訂正	野　津
			27.09.10 訂正	吉　田
			. . 訂正	

(K7785)

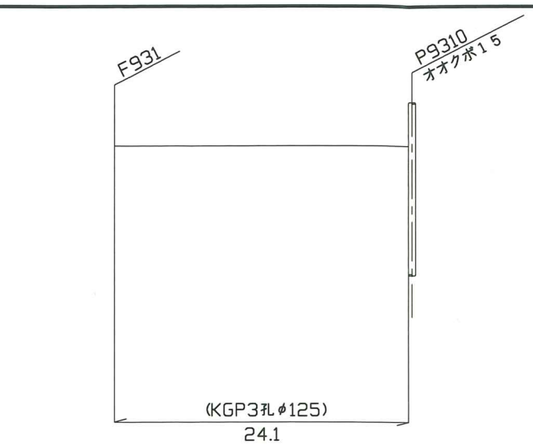

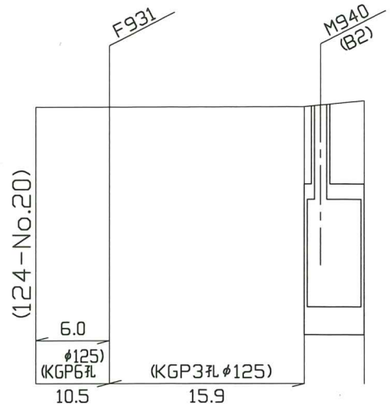

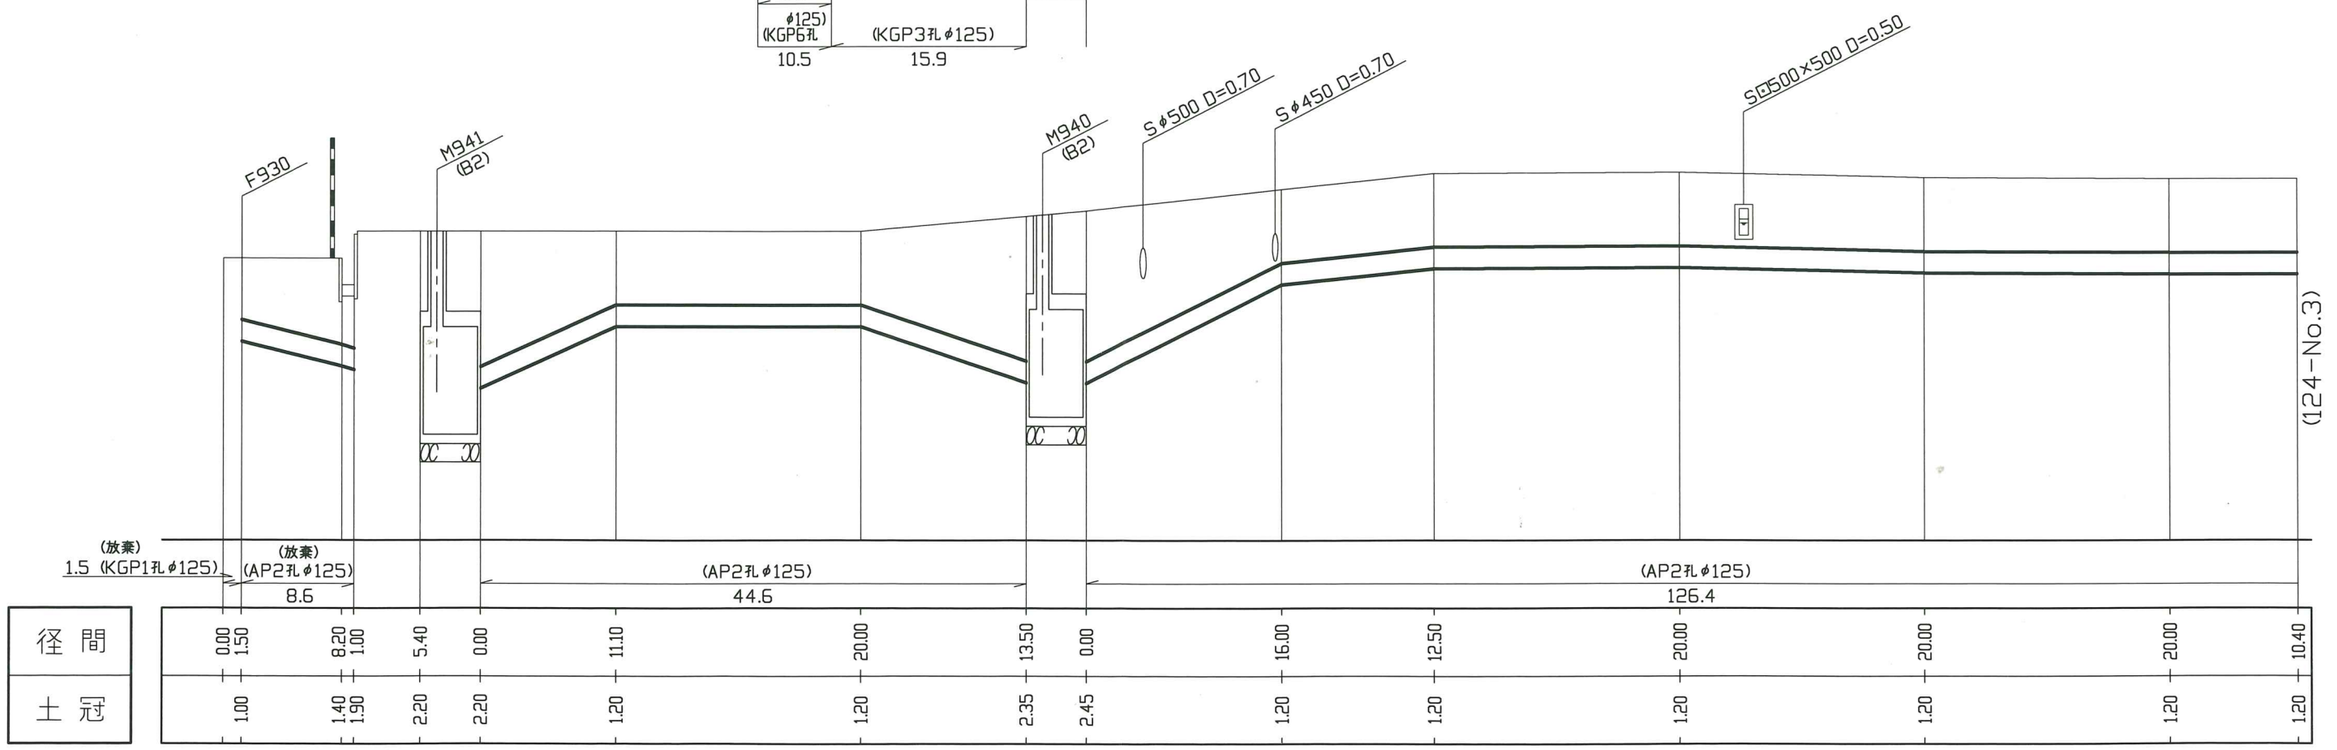

図面の利用に際しての注意事項

1.この図面における当社設備の表示位置については、
実現場と差異が有る事が考えられます。必ずしも
正確で無い旨を十分ご理解下さい。
2.今回、お伺いした工事以外での目的で使用しないで
下さい。
3.使用済み後は、裁断を行い完全破棄して下さい。
完全破棄するまでは、この図面を第三者に流出する
事無きよう、責任を持って管理するようお願いします。
4.工事施工に当たっては、当社設備への影響の有無を
事前に確認させて頂きますので、工事施工者さま
より「工事施工通知」の提出をお願いします。

〈連絡先〉　発行　年　月　日

関西電力送配電株式会社 神戸配電営業所
TEL 078-220-0199　FAX 078-220-0024

越 26.8.13 尾

(クニオ)

人孔カード

関西電力送配電(株)明石配電(営)

人孔内調査工事

年月日	酸素濃度	ガス有無	溜水高	工事件名	特記事項
2007年12月18日	20.9%	無	1.2m	魚住SS日本たばこ産業線移設工事	民家玄関先に有
2012年11月28日	20.9%	無	1.0m	江井島S/Sｲｽﾞﾐﾔ線他新設工事	
2015年4月14日	20.9%	無	1.5m	江井島SS引出日本たばこ線除却工事(ｹｰﾌﾞﾙ除却工事)	
2020年5月9日	20.9%	無	1.5m	2020年度明石配電営業所管内特高人孔点検清掃工事	

ケーブル入線一覧

管路	ケーブル	管路	ケーブル	管路	ケーブル	管路	ケーブル	管路	ケーブル
1	空	11		21		31		41	
2	空	12		22		32		42	
3	124-016-0	13		23		33		43	
4	124-016-0	14		24		34		44	
5	空	15		25		35		45	
6	空	16		26		36		46	
7	空	17		27		37		47	
8		18		28		38		48	
9		19		29		39		49	
10		20		30		40		50	

図面の利用に際しての注意事項

1. この図面における当社設備の表示位置について、実現地と差異が有る場合が考えられます。必ず…で無い旨を十分理解下さい。
2. 今回お伺いした工事以外での目的で使用しない…下さい。
3. 作業後は…断を行い安全確認して下さい。
4. …

(連絡先)

…電力送配電株式会社 神戸配電営業所
TEL 078-220-0… FAX078-2…

受 26.4.13 尾


人孔本体・金蓋等

人孔本体			金蓋			敷地			
	サイズ	B2変 型		型	(丸)(新)(旧) (角)(化粧)		種別	(歩道)(車道)(歩車道)	作成修正年月
		(標準)(変形)		直径	870		管理者	(国)(県)(市)(私)	2007 年 12 月 18 日作成
	型	(プレハブ)(現場打)		材質	(鉄)(Co)(他)		舗装種別	(As)(Co)	2020 年 5 月 9 日修正
	取得年月	1968 年 4 月		数量	1		特記事項		2015 年 4 月 14 日修正
	接地抵抗	Ω Ω		中蓋	(有)(無)	ケーブル支持	(サポート) (立金物) (混合)		2011 年 12 月 1 日修正
	施工会社	(き)(テ)		取付年月	年 月				2012 年 11 月 28 日修正
				水平棒	(施錠)(通常)				

人孔展開図

(高低圧) (特高)

方位

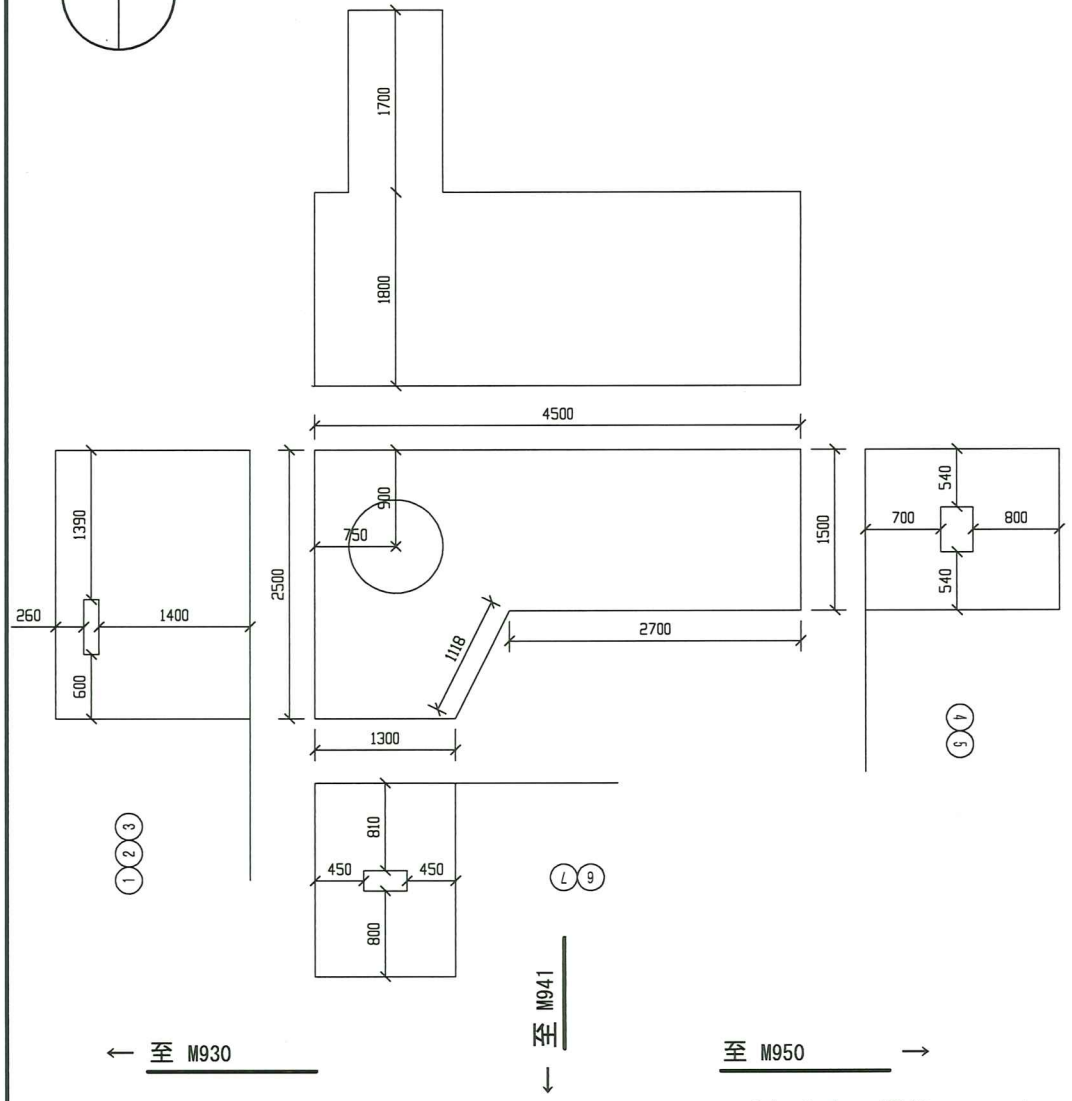

(内寸法 単位：mm)

場所	明石大久保町	設置場所	(配電)(送電)(CCB)	メッシュNo.	K7785	人孔No.	M940
線路名	西大久保S/S引出地中配電線(124) 魚住S/S引出地中配電線(149)						

人孔カード

関西電力送配電(株)明石配電(営)

人孔内調査工事

年月日	酸素濃度	ガス有無	溜水高	工事件名	特記事項
2004年1月23日	20.9%	無	1.1m	平成15年度明石営業所管内 特高人孔点検清掃工事	
2015年4月14日	20.9%	無	2.0m	江井島SS引出日本たばこ線除却工事 (ケーブル除却工事)	
2015年5月18日	20.9%	無	1.8m	江井島SS引出日本たばこ線除却工事 (管路除却工事)	
2020年5月9日	20.9%	無	2.0m	2020年度明石配電営業所管内 特高人孔点検清掃工事	

ケーブル入線一覧

管路	ケーブル	管路	ケーブル	管路	ケーブル	管路	ケーブル	管路	ケーブル
1	空	11		21		31		41	
2	空	12		22		32		42	
3	空(閉塞)	13		23		33		43	
4	空(閉塞)	14		24		34		44	
5		15		25		35		45	
6		16		26		36		46	
7		17		27		37		47	
8		18		28		38		48	
9		19		29		39		49	
10		20		30		40		50	

図面の利用に際しての注意事項

1. この図面における当社設備の表示位置について実現場と差異が有る場合が考えられます。必ず正確で無い旨を十分ご理解下さい。
2. 今回、お伺いした工事以外での目的で使用しないで下さい。
3. 使用済み後は、裁断を行い完全破棄して下さい。

越 26.6.13 屋


人孔本体・金蓋等

人孔本体	サイズ	B2変 型	金蓋	型	(丸)(新)(旧)	敷地	種別	(歩道)(車道)(歩車道)	作成修正年月
		(標準)(変形)			(角)(化粧)		管理者	(国)(県)(市)(私)	2004 年 1 月 23 日作成
	型	(プレハブ)(現場打)		直径	870		舗装種別	(As)(Co)	2015 年 5 月 18 日修正
	取得年月	1968 年 4 月		材質	(鉄)(Co)(他)		特記事項		2020 年 5 月 9 日修正
	接地抵抗	Ω Ω		数量	1				2011 年 11 月 25 日修正
	施工会社	(き)(テ)		中蓋	(有)(無)	ケーブル支持	(サポート)(立金物)(混合)		2015 年 4 月 14 日修正
				取付年月	年 月				
				水平棒	(施錠)(通常)				

方位

人孔展開図

(高低圧) (特高)

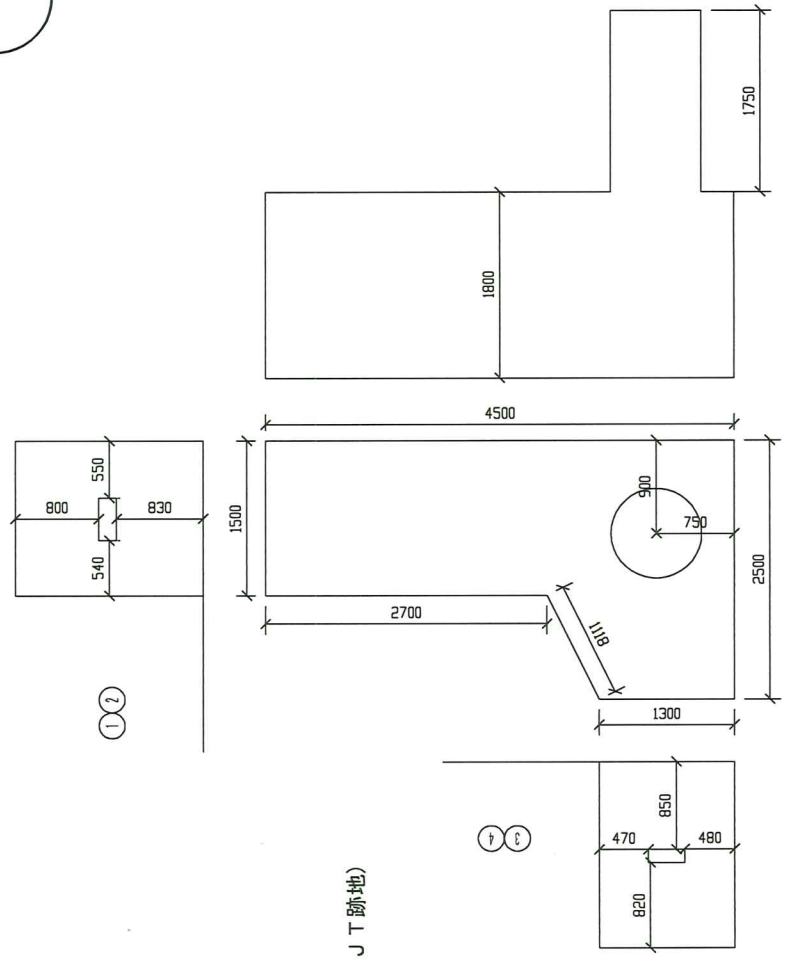

(内寸法 単位：mm)

場所	明石市大久保町	設置場所	(配電)(送電)(CCB)	メッシュNo.	K7785	人孔No.	M941
線路名	西大久保S/S引出地中配電線(124)						


図面の利用に際しての注意事項

1.この図面における当社設備の表示位置については、
実現場と差異が有る事が考えられます。必ずしも
正確で無い旨を十分ご理解下さい。
2.今回、お伺いした工事以外での目的で使用しないで
下さい。
3.使用済み後は、裁断を行い完全破棄して下さい。
完全破棄するまでは、この図面を第三者に流出する
事無きよう、責任を持って管理するようお願いします。
4.工事施工に当たっては、当社設備への影響の有無を
事前に確認させて頂きますので、工事施工者さま
より「工事施工通知」の提出をお願いします。

〈連絡先〉　　発行　　年　月　日
関西電力送配電株式会社 神戸配電営業所
TEL 078-220-0199　FAX 078-220-0024

越 25.8.1 尾

大久保町
ゆりのき通１丁目

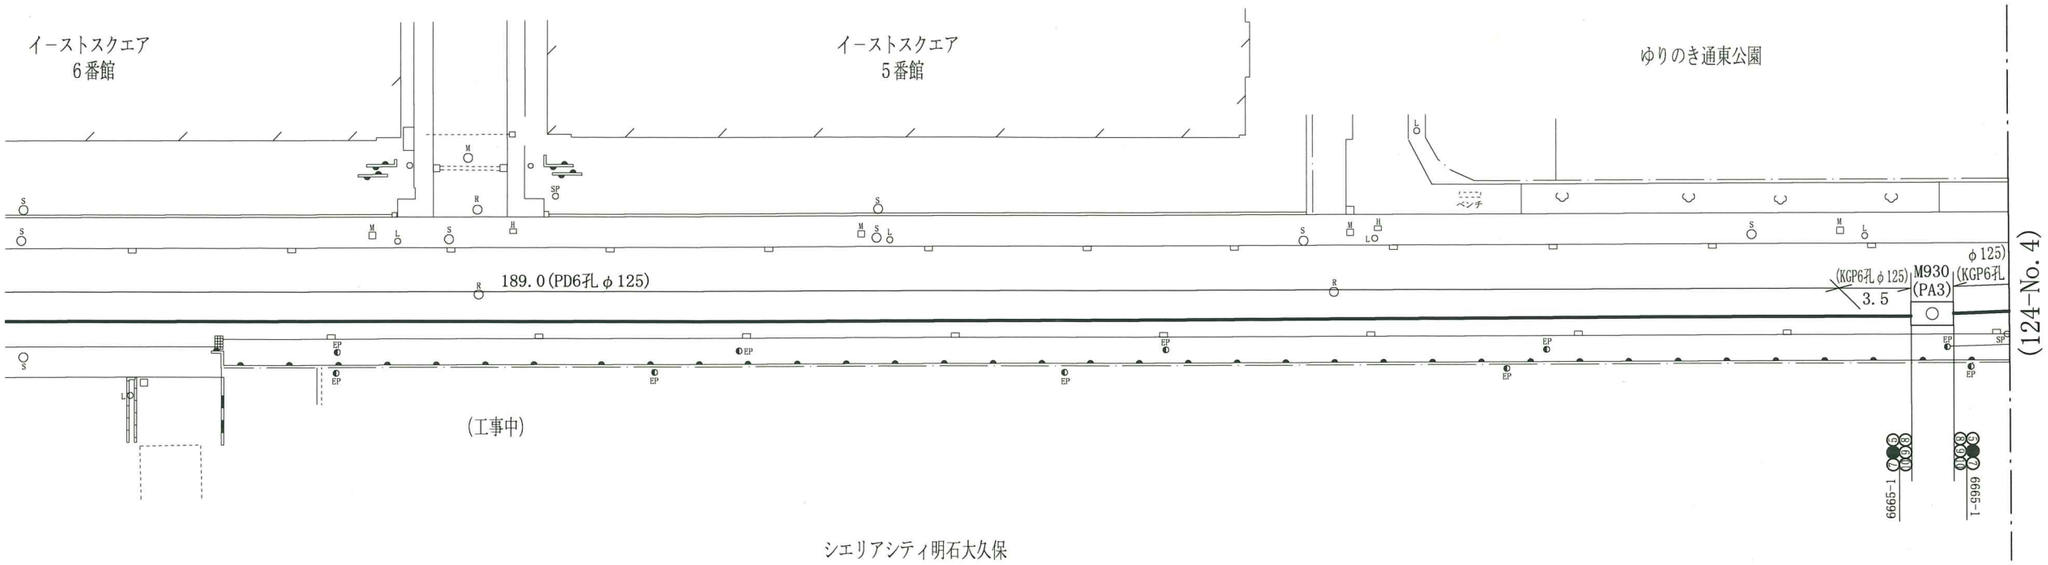

大久保町
大久保

K7785　　単位:M

関西電力送配電株式会社 明石配電営業所					
線路名	西大久保S／S引出地中配電線				
縮尺	1/500	作成修正年月日	2022.01.31. 作成 . . . 訂正 . . . 訂正 . . . 訂正	線路番号	124

方位

明石市

図面の利用に際しての注意事項


1.この図面における当社設備の表示位置については、
実現場と差異が有る事が考えられます。必ずしも
正確で無い旨を十分ご理解下さい。
2.今回、お伺いした工事以外での目的で使用しないで
下さい。
3.使用済み後は、裁断を行い完全破棄して下さい。
完全破棄するまでは、この図面を第三者に流出する
事無きよう、責任を持って管理するようお願いします。
4.工事施工に当たっては、当社設備への影響の有無を
事前に確認させて頂きますので、工事施工者さま
より「工事施工通知」の提出をお願いします。

〈連絡先〉
関西電力送配電株式会社 神戸配電営業所
TEL 078-220-0199 FAX 078-220-0024

発行 年 月 日

越 26.8.1 尾

大久保町
ゆりのき通

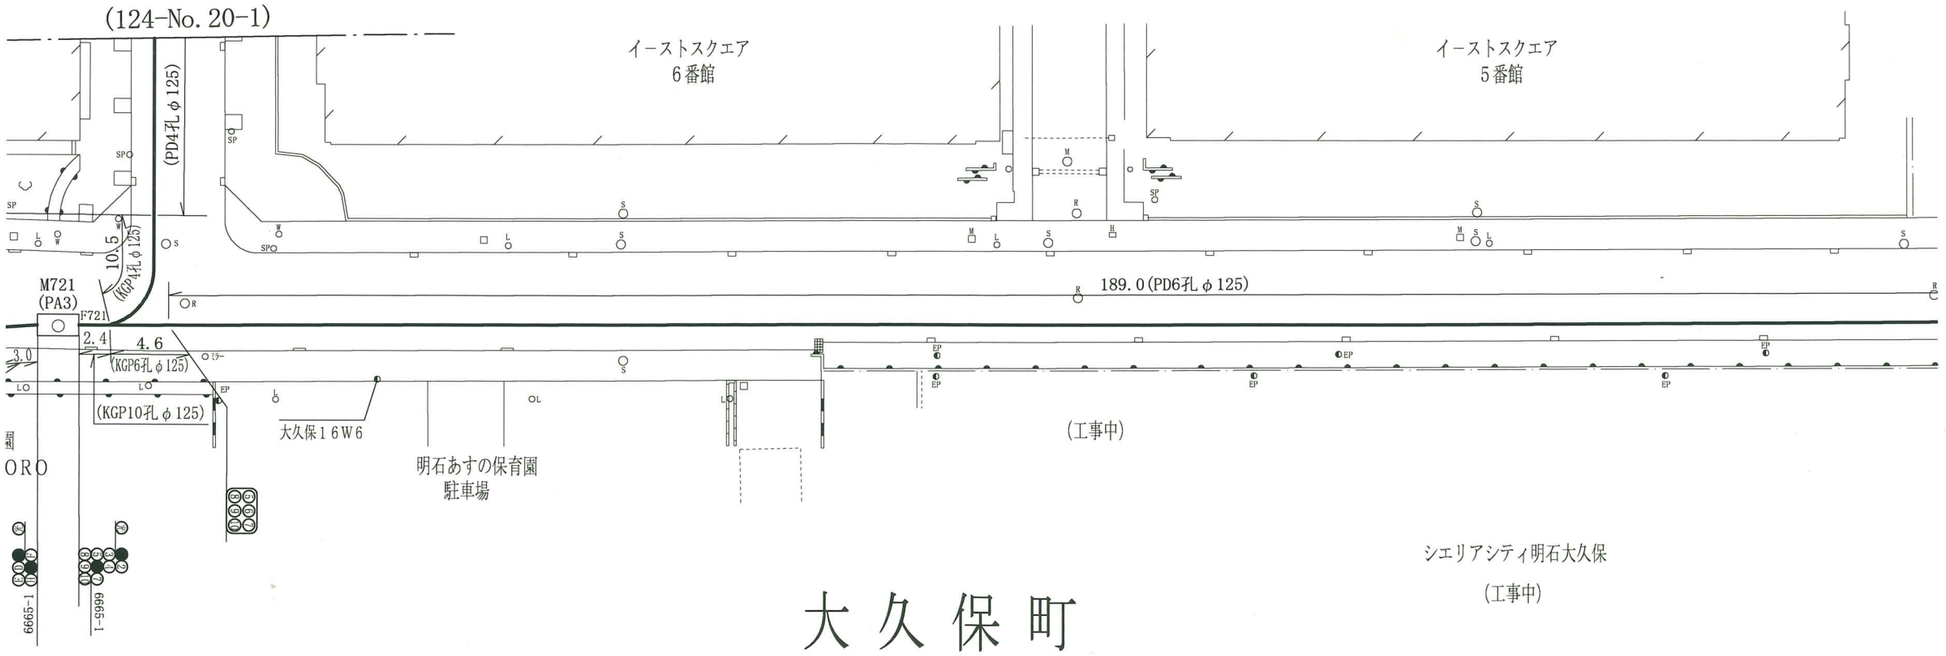

大久保町
大久保
丁目

人 孔 カ ー ド

関西電力送配電(株)明石配電(営)

人 孔 内 調 査 工 事

年 月 日	酸素濃度	ガス有無	溜 水 高	工 事 件 名	特記事項
2005年 7月16日	20.9%	無	2.25m	平成17年度 明石営業所管内 特高人孔点検清掃工事	
2017年 3月 2日	20.9%	無	1.5m	H28年度管内特高人孔点検清掃工事 (その2)	
2022年 4月12日	20.9%	無	1.7m	2022年度明石管内特高 人孔点検清掃工事	
2015年 4月14日	20.9%	無	1.5m	江井島SS引出日本たばこ線除却工事 (ｹｰﾌﾞﾙ除却工事)	

ケ ー ブ ル 入 線 一 覧

管路	ケーブル	管路	ケーブル	管路	ケーブル	管路	ケーブル	管路	ケーブル
1	P*1	11	空	21		31		41	
2	6665-1-0	12	空	22		32		42	
3	P*1	13		23		33		43	
4	空	14		24		34		44	
5	空	15		25		35		45	
6	124-16-0	16		26		36		46	
7	空	17		27		37		47	
8	6665-1-0	18		28		38		48	
9	P*2	19		29		39		49	
10	124-16-0	20		30		40		50	

図面の利用に際しての注意事項

1. この図面における地中埋設物の表示位置について
実地調査を行い、[illegible]
お問い合わせください。
[illegible]
[illegible]
[illegible]

人 孔 カ ー ド

関西電力送配電(株)明石配電(営)

人 孔 内 調 査 工 事

年 月 日	酸素濃度	ガス有無	溜 水 高	工 事 件 名	特記事項
2005年 7月19日	18.2%	無	0.1m	平成17年度 明石営業所管内 特高人孔点検清掃工事	
2022年 4月18日	20.9%	無	1.1m	2022年度明石管内特高 人孔点検清掃工事	
2015年 4月14日	20.9%	無	1.0m	江井島SS引出日本たばこ線除却工事 (ｹｰﾌﾞﾙ除却工事)	
2017年 3月 2日	20.9%	無	1.0m	H28年度管内特高人孔点検清掃工事 (その2)	

ケ ー ブ ル 入 線 一 覧

管路	ケーブル	管路	ケーブル	管路	ケーブル	管路	ケーブル	管路	ケーブル
1	空	11	OMP*1	21		31		41	
2	124-16-0	12	6665-1-0	22		32		42	
3	(右記) 5本	13	10mmDKSオレンジ1本	23		33		43	
4	142-420-0	14	124-16-0	24		34		44	
5	6665-1-0	15	空	25		35		45	
6	142-410-0	16	空	26		36		46	
7	(右記kopt含む) 3本	17		27		37		47	
8	空	18		28		38		48	
9	142-410-0	19		29		39		49	
10	142-420-0	20		30		40		50	

人 孔 本 体 ・ 金 蓋 等

人孔本体			金蓋			敷地			
	サイズ	A3 型		型	丸 (新) (旧) 角 化粧		種別	歩道 車道 歩車道	作成修正年月
		標準 変形					管理者	国 県 市 私	2005 年 7 月 19 日作成
	型	プレハブ 現場打		直径	870		舗装種別	As Co	2015 年 4 月 14 日修正
	取得年月	1996 年 8 月		材質	鉄 Co 他		特記事項		2017 年 3 月 2 日修正
	接地抵抗	Ω Ω		数量	1				2022 年 4 月 18 日修正
	施工会社	き テ		中蓋	有 無		ケーブル支持	サポート 立金物 混合	2012 年 11 月 27 日修正
				取付年月	年 月				
				水平棒	施錠 通常				

方 位


人孔展開図

高低圧 特高

③ → ⑪ OMP

③ SO/48−SZ−PE−FR西大久保L 2003. 10 所有者 大阪メディアポート (OMP) 1本
配電自動化用光ケーブル AC Sクロージャ 明営 1本
10mmDKSオレンジケーブル 2本
不明黒色 (札なし) 1本

⑦ 配電自動化用光ケーブル 1本
10mmDKSオレンジケーブル 1本
K-OPT 1本

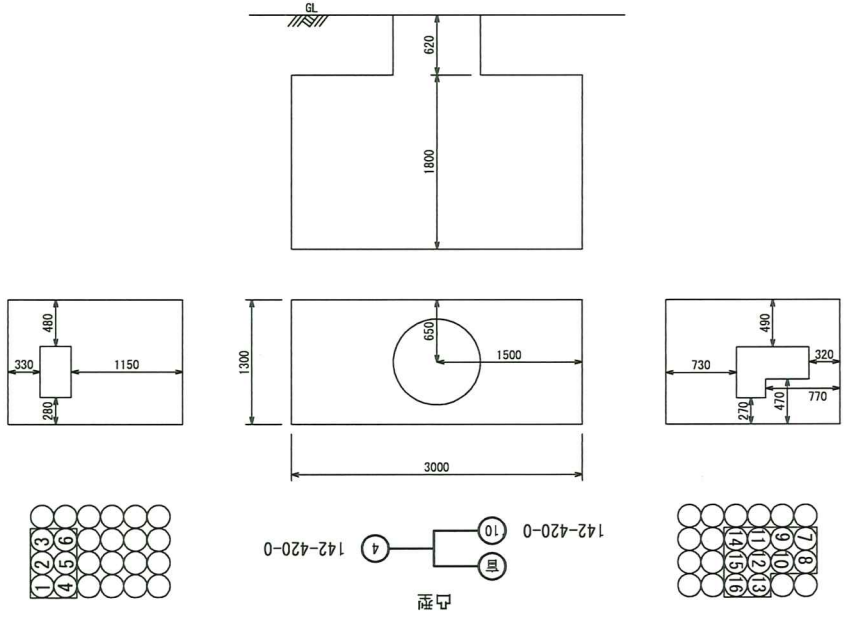

← 至 M711 ④

至 M930 ⑯
至 M730 ⑩ →

(内寸法 単位 : mm)

場所	明石市大久保町 大久保	設置場所	配電 送電 CCB	メッシュ No.	K7785	人孔 No.	M721
線路名	江井島S/S引出 (142)						